



# **MLM QCA - Manual do Usuário Fornecedor**

## **V6**

Este documento contém informações de propriedade da Enel SpA e só deve ser utilizado pelo beneficiário em relação aos fins para os quais foi recebida. É proibida qualquer forma de reprodução ou divulgação sem o consentimento expresso da Enel SpA.

## Índice

<b>1.</b>	<b>Definição, siglas, abreviaturas.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Manual do usuário MLM - Módulo QCA .....</b>	<b>4</b>
2.1	Acesso fornecedor.....	4
2.2	User fornecedor - Navegação .....	4
2.2.1	QCA Menu.....	4
2.2.2	Carregamento PFC.....	9
2.2.3	Carregamento PdP .....	11
2.2.4	Carregamento Aviso de Inspeção .....	20
2.2.5	Inserindo resultados de número de série .....	33
2.2.6	Carregamento documentos para verificação documental .....	34
2.2.7	Emissão QA .....	35
2.2.8	Correção / Cancelamento de um Aviso de Teste .....	37
2.2.9	Gestão de Ação Corretiva - Aviso de Inspeção .....	38
2.2.10	Audit/OLT Confirmação de execução.....	40
2.2.11	Gestión de acciones correctivas - Auditoría .....	44
2.2.12	Fechaduras .....	46
2.2.13	Configurações regionais .....	47
2.2.14	Detalhes Do Contato .....	48
2.2.15	Manual do Usuario Fornecedor.....	49

## 1. Definição, siglas, abreviaturas

O quadro que se segue contém a definição de termos, siglas e abreviaturas

acronimo	Descrição
PP	Plano de produção
AUD	Auditar
MCP	Fabricação e Plano de Controle
Caixa de seleção	Usado para permitir que o usuário selecione um ou mais itens de uma lista
Botao de radio	Usado para permitir que o usuário selecione um único item de uma lista
QA	Aprovação de qualidade - documento obrigatório para o transporte de material
ATR	Relatório de teste de aceitação - Documento emitido pelo ENEL no fim das atividades de teste

## 2. Manual do usuário MLM - Módulo QCA

### 2.1 Acesso fornecedor

O acesso ao portal MLM, para o usuário fornecedor, só pode ser feito através do WeBUY, clicando no link apropriado na página inicial da plataforma.


Google Chrome e Mozilla Firefox são os navegadores recomendados. Por favor, não use outros navegadores. Além disso, recomenda-se desativar plugins e todas as extensões do Google que possam afetar a atividade

### 2.2 User fornecedor - Navegação

#### 2.2.1 QCA Menu


Na página inicial do fornecedor, pressione o botão “QCA” para acessar o menu QCA. Uma lista suspensa aparecerá, listando os links para acessar as telas principais do QCA:

- Início
- Contratos
- Planos de Produção
- Testing Notices
- Testes Offline
- Audit
- Fechaduras

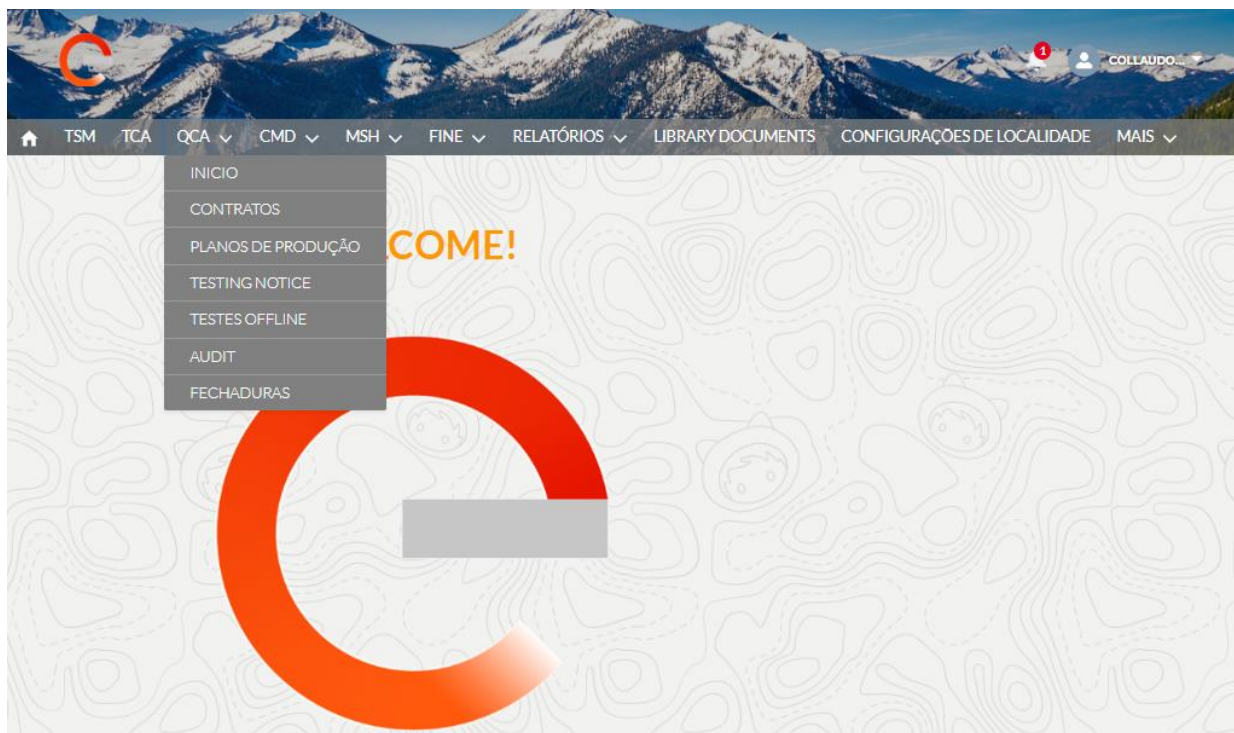

## Início

A página inicial do módulo QCA mostra um resumo das atividades do Fornecedor em andamento na semana atual. Uma seção dedicada a qualquer comunicação da Enel também está disponível no topo da página.

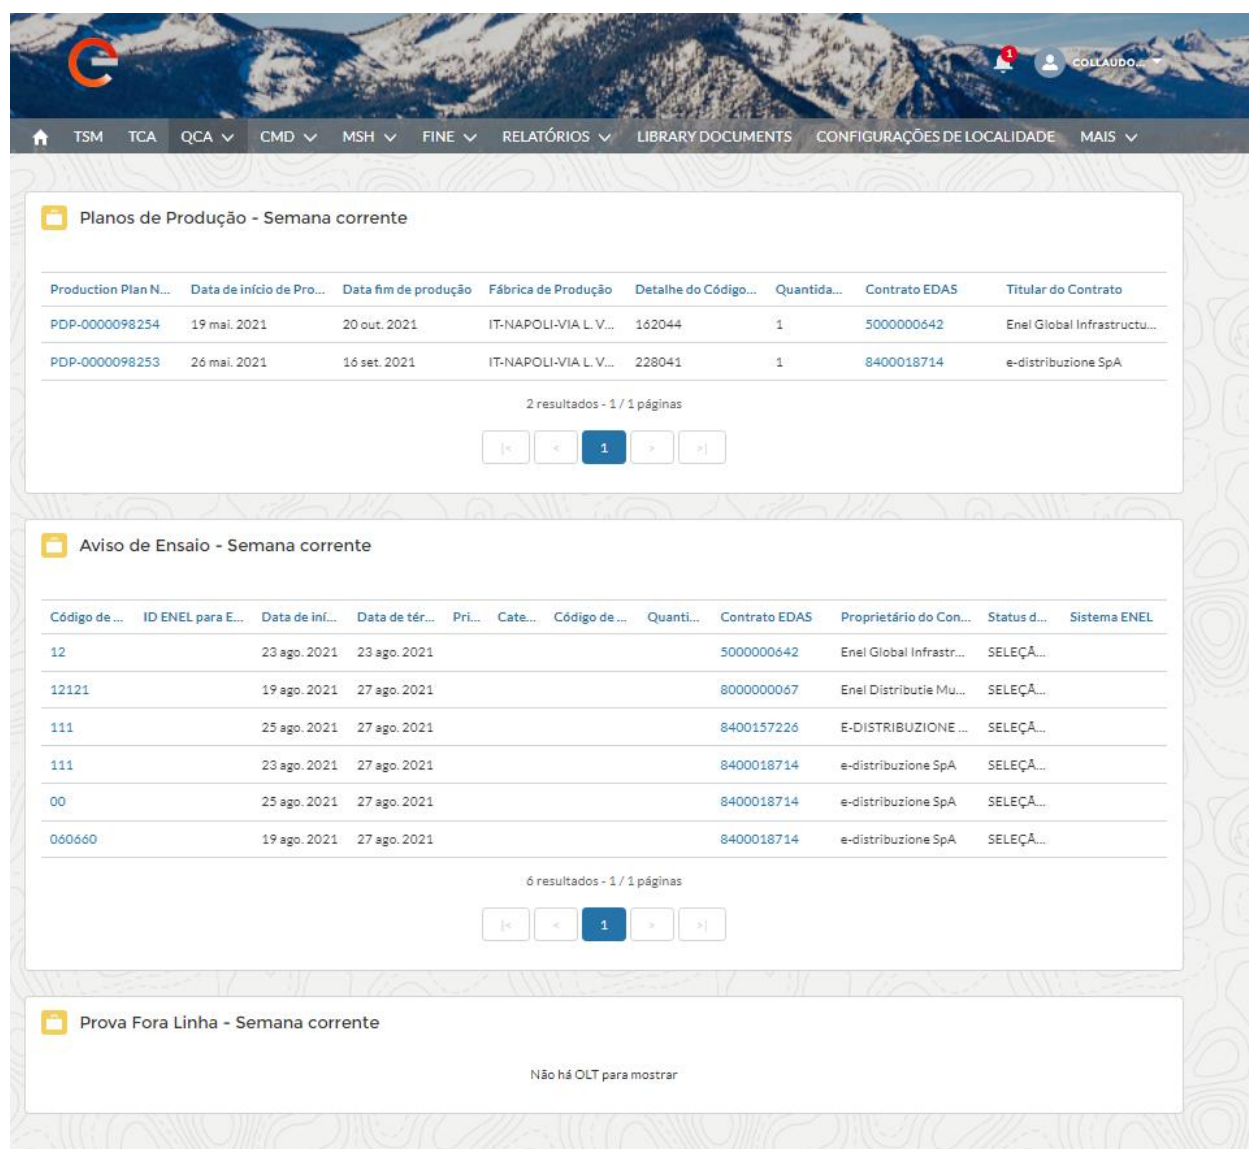

**Planos de Produção - Semana corrente**

Production Plan N...	Data de início de Pro...	Data fim de produção	Fábrica de Produção	Detalhe do Código...	Quantida...	Contrato EDAS	Titular do Contrato
PDP-0000098254	19 mai. 2021	20 out. 2021	IT-NAPOLI-VIA L. V...	162044	1	5000000642	Enel Global Infrastructu...
PDP-0000098253	26 mai. 2021	16 set. 2021	IT-NAPOLI-VIA L. V...	228041	1	8400018714	e-distribuzione SpA

2 resultados - 1 / 1 páginas

**Aviso de Ensaio - Semana corrente**


Código de ...	ID ENEL para E...	Data de inf...	Data de tér...	Pri...	Cate...	Código de ...	Quanti...	Contrato EDAS	Proprietário do Con...	Status d...	Sistema ENEL
12		23 ago. 2021	23 ago. 2021					5000000642	Enel Global Infrastr...	SELEÇÃ...	
12121		19 ago. 2021	27 ago. 2021					8000000067	Enel Distributiv Mu...	SELEÇÃ...	
111		25 ago. 2021	27 ago. 2021					8400157226	E-DISTRIBUZIONE ...	SELEÇÃ...	
111		23 ago. 2021	27 ago. 2021					8400018714	e-distribuzione SpA	SELEÇÃ...	
00		25 ago. 2021	27 ago. 2021					8400018714	e-distribuzione SpA	SELEÇÃ...	
060660		19 ago. 2021	27 ago. 2021					8400018714	e-distribuzione SpA	SELEÇÃ...	

6 resultados - 1 / 1 páginas

**Prova Fora Linha - Semana corrente**

Não há OLT para mostrar

## Contrato


COLLAUDO...

[TSM](#)
[TCA](#)
[QCA](#)
[CMD](#)
[MSH](#)
[FINE](#)
[RELATÓRIOS](#)
[LIBRARY DOCUMENTS](#)
[CONFIGURAÇÕES DE LOCALIDADE](#)
[MAIS](#)

**Contratos**

Filtros de pesquisa

Data Inicial de Validação  
 Selecionar data de Início de Validade

Data Final de Validação  
 Selecionar data de Término de Validade

Número do Contrato  
 Selecionar Número de Contrato...

TCA Proposto  
 TODOS

Empresa Enel  
 Selecione uma opção


País  
 Selecione uma opção



Pesquisar

Limpar


NÚMERO DO CO...	DOCUMENTO DE...	PAÍS	DATA INICIAL DE...	DATA FINAL DE V...	TCA PREVISTO	EMPRESA ENEL	PLANO DE FABRI...
00052694	9600000145	ES			<input type="checkbox"/>	Enel Distributíe M...	<input checked="" type="checkbox"/>
00046652	8400000269	RO			<input type="checkbox"/>	ENELDISTRIBUTI...	<input type="checkbox"/>
00039157	8000000067	RO	01-10-2000	12-10-2021	<input type="checkbox"/>	Enel Distributíe M...	<input checked="" type="checkbox"/>
00037830	8400157226	IT	27-07-2020	27-07-2022	<input type="checkbox"/>	E-DISTRIBUZIONE...	<input type="checkbox"/>
00037093	RO5000000642	RO	05-04-2019	30-04-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	ENEL DISTRIBUTI...	<input checked="" type="checkbox"/>
00034436	8400150424	IT	06-02-2020	11-06-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	E-DISTRIBUZIONE...	<input type="checkbox"/>

## Planos de Produção





COLLAUDO

TSM
TCA
QCA
CMD
MSH
FINE
RELATÓRIOS
LIBRARY DOCUMENTS
CONFIGURAÇÕES DE LOCALIDADE
MAIS


Planos de Produção

Criar Plano de Produção

Filtros de pesquisa

Production Plan Name

Fábrica de Produção

Contrato EDAS

País de Contrato

Data de início de Produção

Detalhe do Código de Material

Titular do Contrato

Data fim de produção

Quantidade de Itens

Status

Pesquisar


Limpar

2972 resultados - 1 / 298 páginas

&lt;
&lt;
1
2
3
-
&gt;
&gt;



## Testing Notice

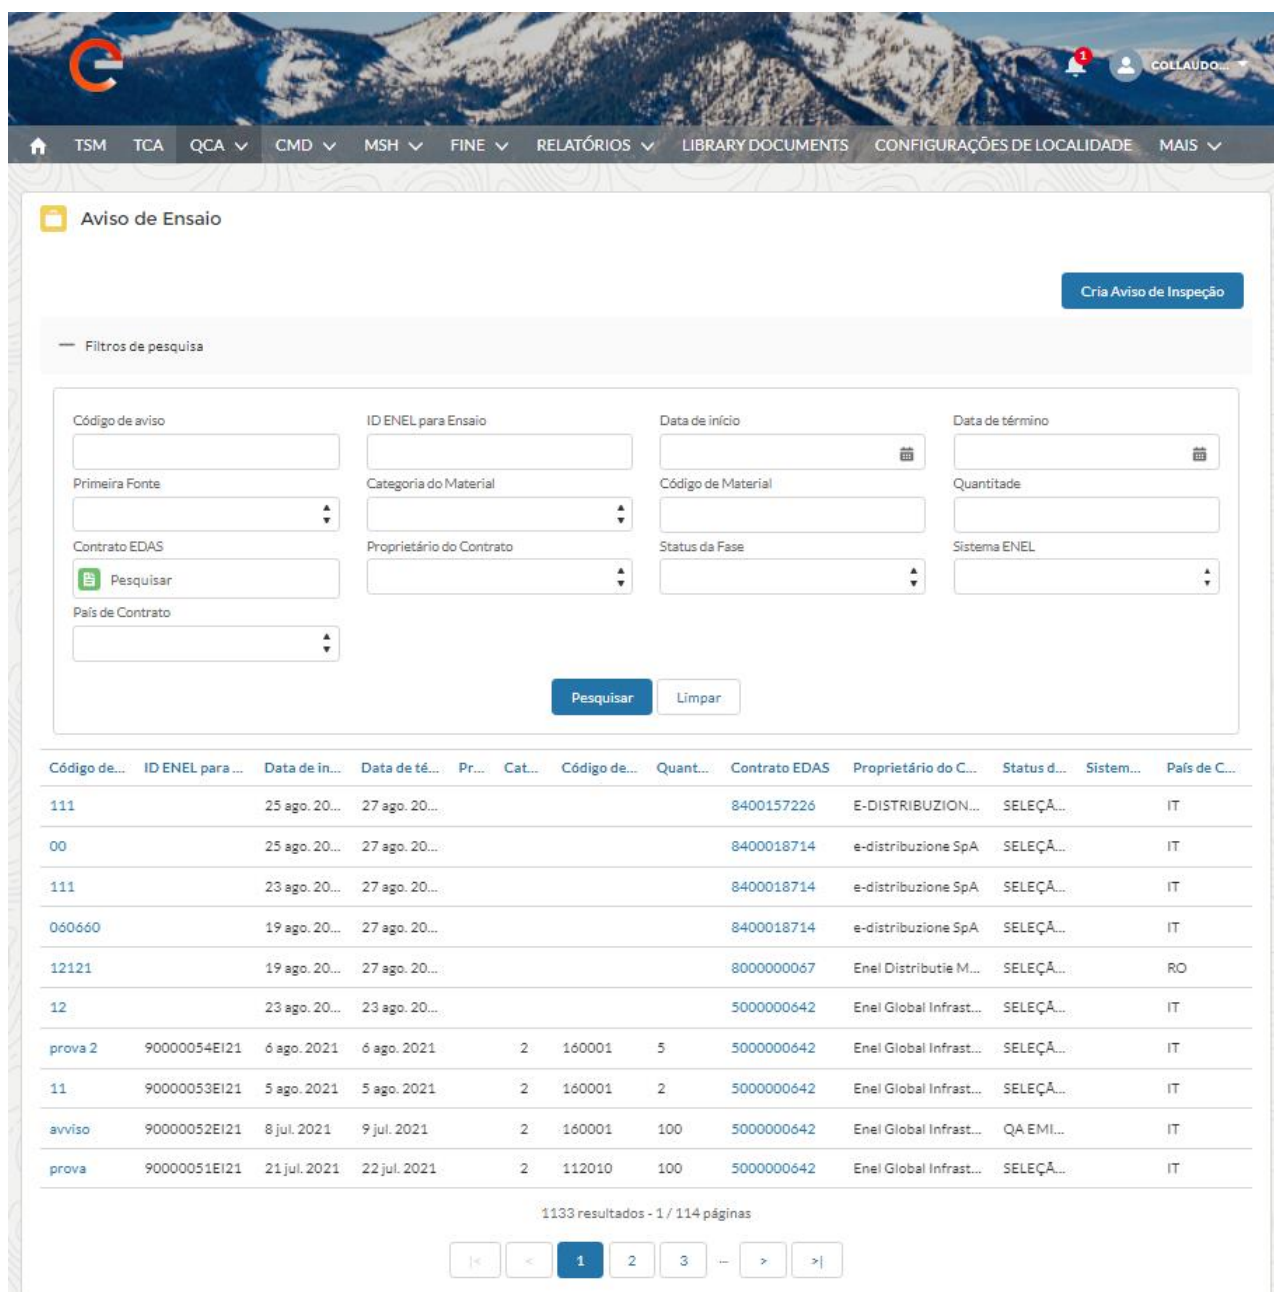

**Aviso de Ensaio**

[Cria Aviso de Inspeção](#)

Filtros de pesquisa

Código de aviso:

Primeira Fonte:

Contrato EDAS:  [Pesquisar](#)

País de Contrato:

ID ENEL para Ensaio:

Categoria do Material:

Proprietário do Contrato:

Data de início:

Código de Material:

Status da Fase:

Data de término:

Quantidade:

Sistema ENEL:

[Pesquisar](#) [Limpar](#)

Código de...	ID ENEL para ...	Data de in...	Data de té...	Pr...	Cat...	Código de...	Quant...	Contrato EDAS	Proprietário do C...	Status d...	Sistem...	País de C...
111		25 ago. 20...	27 ago. 20...					8400157226	E-DISTRIBUZION...	SELEÇ...		IT
00		25 ago. 20...	27 ago. 20...					8400018714	e-distribuzione SpA	SELEÇ...		IT
111		23 ago. 20...	27 ago. 20...					8400018714	e-distribuzione SpA	SELEÇ...		IT
060660		19 ago. 20...	27 ago. 20...					8400018714	e-distribuzione SpA	SELEÇ...		IT
12121		19 ago. 20...	27 ago. 20...					8000000067	Enel Distributie M...	SELEÇ...		RO
12		23 ago. 20...	23 ago. 20...					50000000642	Enel Global Infrast...	SELEÇ...		IT
prova 2	90000054E121	6 ago. 2021	6 ago. 2021		2	160001	5	50000000642	Enel Global Infrast...	SELEÇ...		IT
11	90000053E121	5 ago. 2021	5 ago. 2021		2	160001	2	50000000642	Enel Global Infrast...	SELEÇ...		IT
avviso	90000052E121	8 jul. 2021	9 jul. 2021		2	160001	100	50000000642	Enel Global Infrast...	QA EMI...		IT
prova	90000051E121	21 jul. 2021	22 jul. 2021		2	112010	100	50000000642	Enel Global Infrast...	SELEÇ...		IT

1133 resultados - 1 / 114 páginas

[1](#) [2](#) [3](#) ... [>](#) [>|](#)

As operações previstas para o fornecedor no formulário QCA são as seguintes:

- Carga PFC
- Carga de PdP
- Carga de Aviso de ensaio
- Data de aprovação da inspeção (auditoria)





- Entrada de resultado do número de série
- Carregar documentos para verificação de documentos
- Impressão de QA
- Gestão de ações corretivas

## 2.2.2 Carregamento PFC


Nos detalhes da página "Contratos", o usuário Fornecedor pode carregar um "Plano de produção e controle".

O fornecedor para carregar o plano de fabricação e controle deve seguir estas etapas:

- Pesquise e selecione o contrato, Clique em "Enviar arquivo" na seção "Plano de Fabricação e Controle".
- Salve o arquivo carregado (extensões PDF e ZIP permitidas).
- Apenas um arquivo pode ser carregado por contrato.

No caso da ATI/RTI, os diferentes planos de fabricação e controle devem ser combinados em um único arquivo zip a ser carregado possivelmente pelo agente

NÚMERO DO CO...	DOCUMENTO DE...	PAÍS	DATA INICIAL DE...	DATA FINAL DE V...	TCA PREVISTO	EMPRESA ENEL	PLANO DE FABRI...
00052694	9600000145	ES			<input type="checkbox"/>	Enel Distributie M...	<input checked="" type="checkbox"/>
00046652	8400000269	RO			<input type="checkbox"/>	ENEL DISTRIBUTI...	<input type="checkbox"/>
00039157	8000000067	RO	01-10-2000	12-10-2021	<input type="checkbox"/>	Enel Distributie M...	<input checked="" type="checkbox"/>
00037830	8400157226	IT	27-07-2020	27-07-2022	<input type="checkbox"/>	E-DISTRIBUZIONE...	<input type="checkbox"/>
00037093	RO5000000642	RO	05-04-2019	30-04-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	ENEL DISTRIBUTI...	<input checked="" type="checkbox"/>
00034436	8400150424	IT	06-02-2020	11-06-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	E-DISTRIBUZIONE...	<input type="checkbox"/>
00034382	8400146349	IT	12-12-2019	05-11-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	E-DISTRIBUZIONE...	<input type="checkbox"/>
00034306	8400150108	IT	24-01-2020	24-01-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	E-DISTRIBUZIONE...	<input type="checkbox"/>
00034260	8400149733	IT	08-01-2020	08-01-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	E-DISTRIBUZIONE...	<input type="checkbox"/>
00034059	8400130169	ES	15-11-2018	16-11-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	ENDESA DISTR. EL...	<input type="checkbox"/>

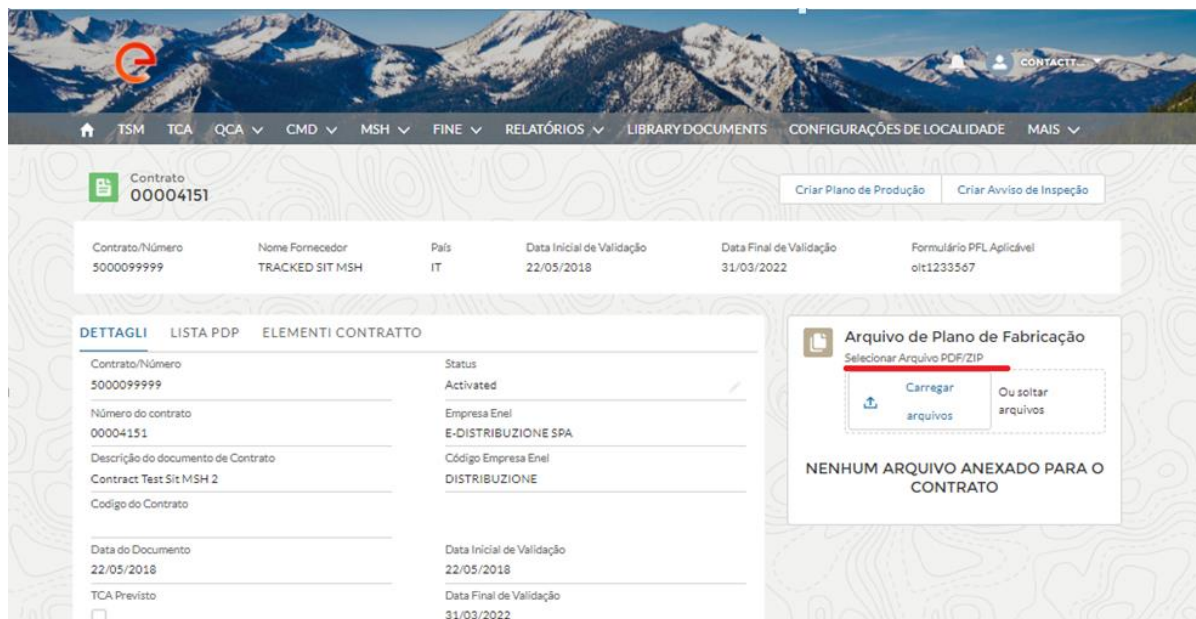

Contrato 00004151

Contrato/Número: 5000099999 | Nome Fornecedor: TRACKED SIT MSH | País: IT | Data Inicial de Validação: 22/05/2018 | Data Final de Validação: 31/03/2022 | Formulário PFL Aplicável: oit1233567

**DETAGLI** | LISTA PDP | ELEMENTI CONTRATTO


Contrato/Número	Status
5000099999	Activated
Número do contrato	Empresa Enel
00004151	E-DISTRIBUZIONE SPA
Descrição do documento de Contrato	Código Empresa Enel
Contract Test Sit MSH 2	DISTRIBUZIONE
Código do Contrato	
Data do Documento	Data Inicial de Validação
22/05/2018	22/05/2018
TCA Previsto	Data Final de Validação
<input type="checkbox"/>	31/03/2022


**Arquivo de Plano de Fabricação**  
Selecione Arquivo PDF/ZIP

Carregar arquivos | Ou soltar arquivos

NENHUM ARQUIVO ANEXADO PARA O CONTRATO

No caso de um documento se haya carregado incorretamente, basta excluí-lo clicando no "olho"

 destacando-o na pantalla siguiente:

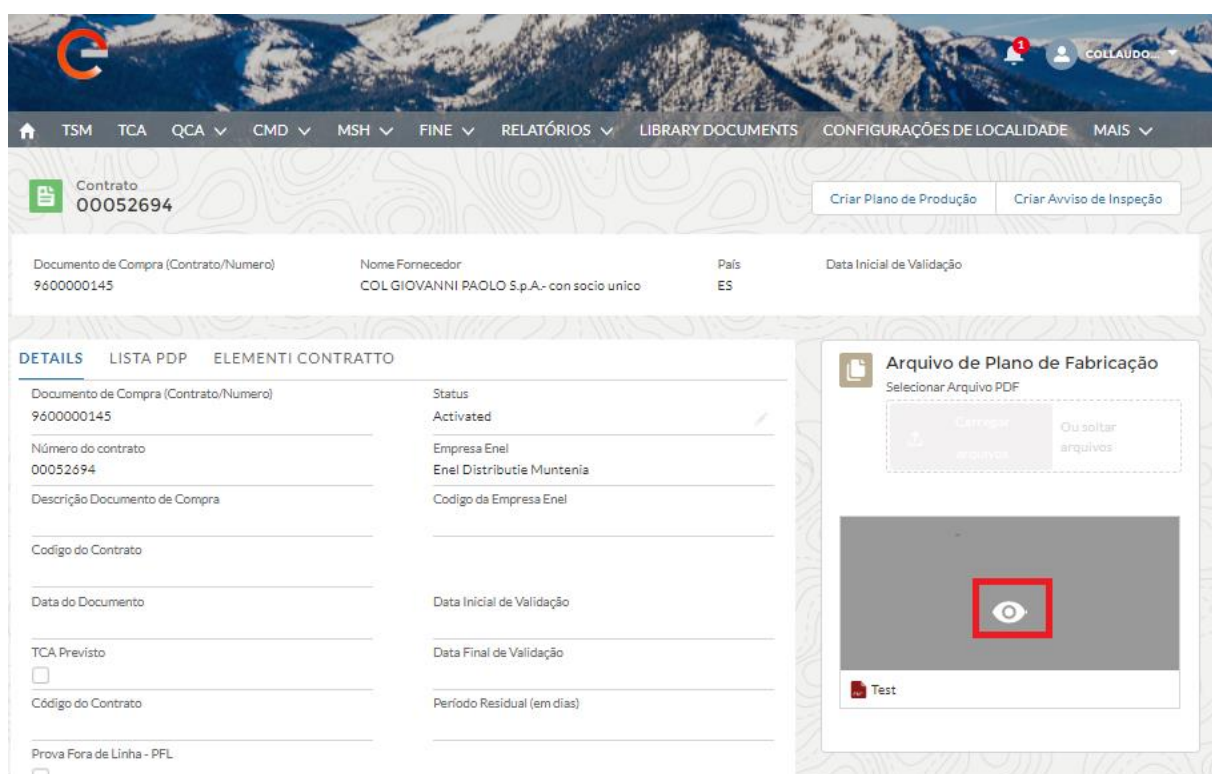

Contrato 00052694


Documento de Compra (Contrato/Número): 9600000145 | Nome Fornecedor: COL GIOVANNI PAOLO S.p.A. - con socio unico | País: ES | Data Inicial de Validação:

**DETAILS** | LISTA PDP | ELEMENTI CONTRATTO


Documento de Compra (Contrato/Número)	Status
9600000145	Activated
Número do contrato	Empresa Enel
00052694	Enel Distributie Muntenia
Descrição Documento de Compra	Código da Empresa Enel
Código do Contrato	
Data do Documento	Data Inicial de Validação
TCA Previsto	Data Final de Validação
<input type="checkbox"/>	
Código do Contrato	Periodo Residual (em dias)
Prova Fora de Linha - PFL	
<input type="checkbox"/>	

**Arquivo de Plano de Fabricação**  
Selecione Arquivo PDF

Carregar arquivos | Ou soltar arquivos



Test

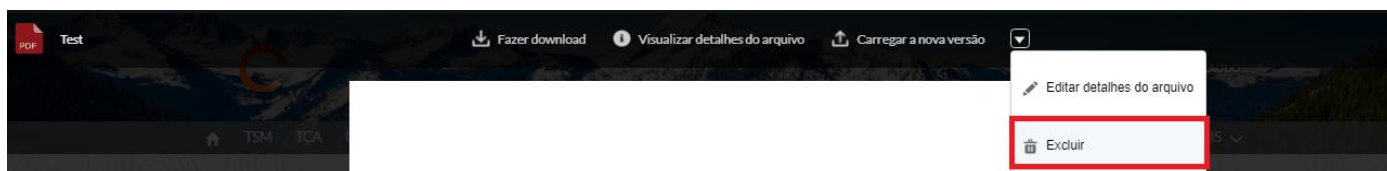

Assim que clicar em “Eliminar”, poderá proceder à eliminação do arquivo adjunto.

### 2.2.3 Carregamento PdP

A partir da página de detalhes de um contrato, o usuário Fornecedor pode criar um plano de produção pressionando o botão "Criar plano de produção".



A criação de um PdP também pode ser feita na página de resumo do PdP, que pode ser acessada através do link QCA> Planos de Produção, através do botão “Criar Plano de Produção”.

**Criar Plano de Produção**

**Informação principal**

\* Selecionar Número de Contrato...

\* Fabrica de Produção

☐

Planta em Derrogação

+

\* Selecionar Código do Material

\* Cantidad

\* Data de início de Produção

\* Data fim de produção

O usuário fornecedor deve clicar no botão "Criar plano de produção". Geralmente, os campos mostrados são:

- Código do material
- Data de início da produção
- Data fim da produção
- Quantidade
- Fabrica de Produção
- Planta em Derrogação
- Planta

No caso da criação de um PDP em uma planta que não aparece no menu suspenso "Planta" devido à não migração do WeBuy. O fornecedor pode solicitar uma derrogação através das seguintes etapas: coloque a bandeira em "estabelecimento em derrogação" e com a tecla "+" (ícone de inserção) ative a tela para preencher os dados.

### Criar Plano de Produção

**Informação principal**

\* Selecionar Número de Contrato...

Pesquisar

\* Fábrica de Produção

Selecionar Opção...

☒ **Planta em Derrogação** +

Selecionar Código do Material

Quantidade

Selecionar Quantidade...

\* Data de início de Produção

Data início de produção selecionada...

\* Data fim de produção

Data fim de produção selecionada...

**Anexos (0)**

Anexe um documento comprovativo do pedido de derrogação.  
São permitidos no máximo 5 arquivos com tamanho máximo de 15 MB.

Cancelar
continuar

PDP-0000106260 23 dez. 2021 13 jan. 2022 ES-Cordoba-C 140141 12 8400006108 e-distribuição SoA Aprovado IT

Depois de clicar no botão "+" preencher os campos necessários e clicar em "Salvar" para salvar as informações ou em "cancelar" para retornar à página de criação do PdP

**Planta em Derrogação**

\* Fábrica País

BRASILE

\* Estado da fábrica

BRA

\* Cidade da Fábrica

TEST

\* Endereço de fábrica

TEST

\* Código postal de fábrica

TEST

Telefone da fábrica

TEST

Fax de fábrica

Cancelar
Salvar

Tendo sinalizado o campo "estabelecimentos em derrogação" ativará a seção "anexos", onde será obrigatório:

- Carregue pelo menos 1 arquivo e máximo 5 com um tamanho máximo de arquivo de 15MB
- As extensões permitidas são: .eml, .msg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .csv, .zip, .rar.

Além disso, o usuário deve selecionar os contatos que serão notificados do resultado da solicitação

Posteriormente, o processo passará para uma fase de aprovação pelo usuário do TCA Verifier e, em seguida, para o usuário do Verificador DE QCA para aprovação final. Somente após tal aprovação, será possível realizar uma tarefa de teste.

A seção "Verificar informações do código do material" será exibida apenas no caso de faltar informações para o código do material selecionado. Todos os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco (\*).





O usuário tem a capacidade de selecionar e adicionar contatos de referência diferentes sempre que criar um PoP.

Se a data de início do plano de produção não atender aos termos contratuais, o status do PP será "Pendente de Aprovação".


Para ver a quantidade produzida com um plano de produção na seção de notificação de aceitação, o status deve ser "Aprovado".

Para salvar o plano de produção, o fornecedor deve preencher todas as informações necessárias.



## 2.2.4 Editar PdP

O usuário fornecedor pode modificar um plano de produção simplesmente clicando em um contrato e, a seguir, na guia "Lista PdP". A modificação está disponível apenas para PPs aprovados ou rejeitados.

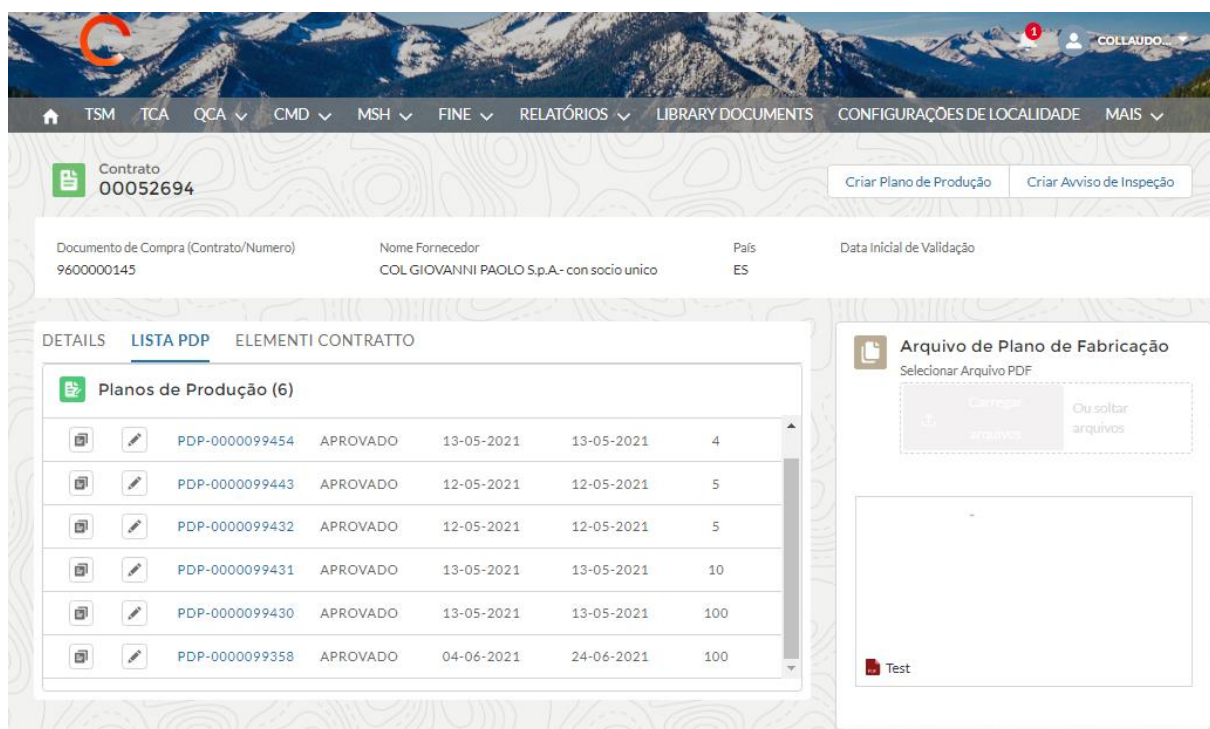

**Contrato 00052694**

Documento de Compra (Contrato/Numero): 9600000145 | Nome Fornecedor: COL GIOVANNI PAOLO S.p.A- con socio unico | País: ES | Data Inicial de Validação:

**Planos de Produção (6)**

Ícone	Editar	ID	Status	Data Início	Data Fim	Quantidade
		PDP-0000099454	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	4
		PDP-0000099443	APROVADO	12-05-2021	12-05-2021	5
		PDP-0000099432	APROVADO	12-05-2021	12-05-2021	5
		PDP-0000099431	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	10
		PDP-0000099430	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	100
		PDP-0000099358	APROVADO	04-06-2021	24-06-2021	100


**Arquivo de Plano de Fabricação**  
Selecione Arquivo PDF

Carregar arquivos | Ou soltar arquivos


Test

Ao clicar no ícone de lápis, o sistema permitirá que você modifique as informações como:

- Data de início da produção
- Data fim da produção
- Quantidade
- Pessoa de contato



[TSM](#)
[TCA](#)
[QCA](#)
[CMD](#)
[MSH](#)
[FINE](#)
[RELATÓRIOS](#)
[LIBRARY DOCUMENTS](#)


**Contrato**  
**00052694**

Documento de Compra (Contrato/Numero)

Nome Fornecedor


País













9600000145

COL GIOVANNI PAOLO S.p.A.- con socio unico

ES

[DETAILS](#)
[LISTA PDP](#)
[ELEMENTI CONTRATTO](#)


**Planos de Produção (6)**

		PDP-0000099454	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	4
		PDP-0000099443	APROVADO	12-05-2021	12-05-2021	5
		PDP-0000099432	APROVADO	12-05-2021	12-05-2021	5
		PDP-0000099431	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	10
		PDP-0000099430	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	100
		PDP-0000099358	APROVADO	04-06-2021	24-06-2021	100

## Editar Plano de Produção

Matricula  
112010

Cantidad  
100

Data de início de Produção  
03-01-2022

Data fim de produção  
06-01-2022


### Contact Person

Nome	Email	Phone	
Test Contact Test	test@test.it	123	✓
Test Contact Test	test@test.it		👤
Test Contact Test	test@test.it		👤

Cancelar

Salvar

Ao clicar no ícone de cópia, o sistema dará a possibilidade de copiar o PP para outros códigos de materiais do mesmo contrato.

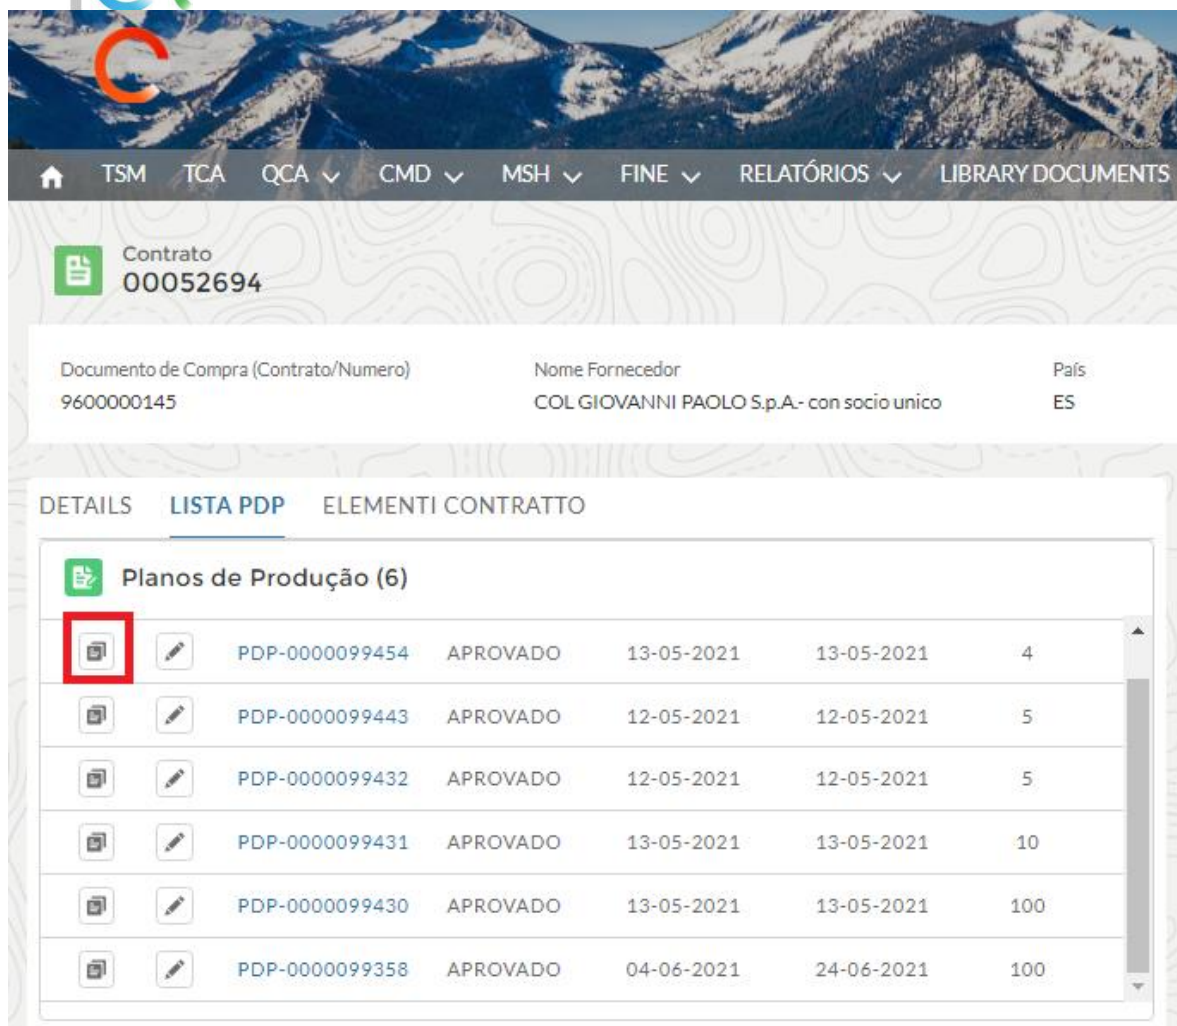

Contrato 00052694













Documento de Compra (Contrato/Numero) 9600000145

Nome Fornecedor COL GIOVANNI PAOLO S.p.A- con socio unico

País ES

DETAILS LISTA PDP ELEMENTI CONTRATTO

Planos de Produção (6)

		PDP-0000099454	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	4
		PDP-0000099443	APROVADO	12-05-2021	12-05-2021	5
		PDP-0000099432	APROVADO	12-05-2021	12-05-2021	5
		PDP-0000099431	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	10
		PDP-0000099430	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	100
		PDP-0000099358	APROVADO	04-06-2021	24-06-2021	100

O Usuário Fornecedor deve selecionar o Código do Material e clicar em "Salvar".



Dati matricola non completi

Cópia do Plano de Produção

Data de Início de Produção 13 mai. 2021

Data fim de produção 13 mai. 2021

Cantidad 4


	CÓDIGO ENEL	PAÍS DO CÓDIGO DE MATER...	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO...	REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO...	FABRICA DE PRODUÇÃO	CUSTO UNITÁRIO
<input type="checkbox"/>	140141	ES	DY505	9	IT-MONCALIERI-VIA FRATEL...	
<input type="checkbox"/>	332284	ES	DY900 ADDENDUM	1	IT-MONCALIERI-VIA FRATEL...	39.87

Cancelar Salvar

Um aviso será exibido se os dados do código do material não estiverem completos.

## 2.2.5 Carregamento Aviso de Inspeção

Na página de detalhes de um contrato, o usuário pode criar um aviso de teste pressionando o botão "Criar Aviso de Inspeção".

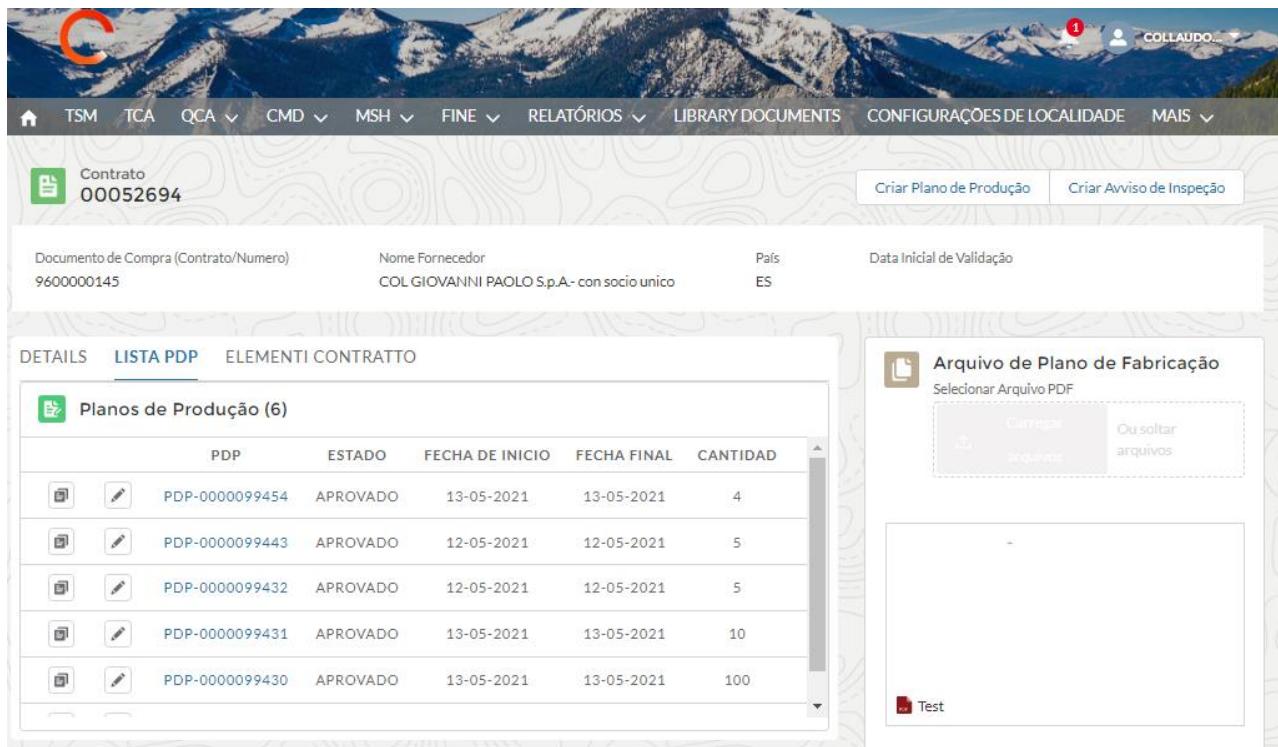

The screenshot shows the Enel contract details page. The top navigation bar includes links for TSM, TCA, QCA, CMD, MSH, FINE, RELATÓRIOS, LIBRARY DOCUMENTS, CONFIGURAÇÕES DE LOCALIDADE, and MAIS. The main header displays the contract number 00052694 and the supplier name COL GIOVANNI PAOLO S.p.A. - con socio unico. The 'Lista PDP' section shows a table of production plans with columns for PDP, ESTADO, FECHA DE INICIO, FECHA FINAL, and CANTIDAD. The 'Arquivo de Plano de Fabricação' section allows users to upload a PDF file.

PDP	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD
PDP-0000099454	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	4
PDP-0000099443	APROVADO	12-05-2021	12-05-2021	5
PDP-0000099432	APROVADO	12-05-2021	12-05-2021	5
PDP-0000099431	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	10
PDP-0000099430	APROVADO	13-05-2021	13-05-2021	100

Em relação ao PdP, o usuário tem a possibilidade de inserir novos contatos de referência cada vez que inserir um aviso de teste. Salvar as informações leva o usuário do Fornecedor à tela de detalhes do aviso de inspeção.

### Criar Atividade

Data Aviso de Inspeção

\* Data Inicial

\* Código de Inspeção do Fornecedor

☐ Sistema ENEL

Endereço da Planta

Nome da Pessoa de Contato do Sistema

\* Data Final

\* Contrato

FAT Relacionada

Planta

Outras Informacoes

☐ Inspeção Intermediária

☐ Repetição Aviso de Inspeção

Ticket CMD

\* Fabrica de Produção

Aviso de Inspeção repetido

☐ Planta em Derrogação

Endereço de escritório não qualificado - País (2 dígitos)

Endereço de escritório não qualificado - Cidade

Endereço de escritório não qualificado - Rua

- O usuário do Fornecedor pode adicionar os seguintes detalhes ao aviso de teste:
- Se a atividade estiver em uma planta da Enel, insira a bandeira "Testando na planta".
  - Se a tarefa for intermediária, digite a bandeira "Teste Intermediário".
  - Se a atividade for uma repetição, digite a bandeira "Alerta de teste de repetição" e selecione através do menu suspenso a referência ao ID do Enel relacionado ao teste negativo.
  - Se a atividade estiver relacionada a um defeito, selecione O Ticket CMD.
  - Se a atividade for realizada em um local de não produção, preencha os seguintes campos: endereço de localização não qualificado-País, endereço de localização não qualificado-Cidade, endereço de localização não qualificado-Street.

Além disso, o usuário tem a possibilidade de sinalizar o campo "Estabelecimentos em Derrogação" se quiser utilizar um estabelecimento em derrogação na lista o fornecedor verá apenas os estabelecimentos onde a derrogação foi emitida e com um PdP aprovado:



### Criar Atividade

Endereço da Planta

Planta

Nome da Pessoa de Contato do Sistema

**Outras Informacoes**

☐ Inspeção Intermediária

☐ Repetição Aviso de Inspeção

Aviso de Inspeção repetido

Ticket CMD

Selecionar Opção...

**Fabrica de Produção**

Selecionar Opção...

☒ Planta em Derrogação

Endereço de escritório não qualificado - País (2 digit)

Endereço de escritório não qualificado - Cidade

Endereço de escritório não qualificado - Rua

Cancelar

Salvar

Posteriormente, selecione a partir da lista de picklist a planta em derrogação da produção do material sujeito à preparação do teste:



X

### Criar Atividade

Endereço da Planta

Planta

Nome da Pessoa de Contato do Sistema

**Outras Informacoes**

☐ Inspeção Intermediária

☐ Repetição Aviso de Inspeção

Aviso de Inspeção repetido

Ticket CMD

Selecionar Opção...

+ Fabrica de Produção

Selecionar Opção...

Selecionar Opção...

Inspeção - País (2 digit)

Inspeção - Cidade

Inspeção - Endereço de escritório não qualificado - Rua

Inspeção - Endereço de escritório não qualificado - Rua

Cancelar

Salvar

Após a seleção do estabelecimento em derrogação, será necessário selecionar o usuário com quem compartilhar as informações, na verdade, o Documento ART será enviado ao usuário selecionado, para selecionar o usuário clicar na caixa de seleção ao lado do nome ou nomes dos sujeitos a quem pretende notificar o ART, clicar em "Salvar" para salvar as informações no sistema ou em "Cancelar" para cancelar a operação:

Criar Atividade

Pessoa de Contato

Nome	Email	Phone	
Collaudo ABB CR	utenzerollout@gmail.c...		✓
Collaudo ABB CR	utenzerollout@gmail.c...		✖
Collaudo ABB CR	utenzerollout@gmail.c...		✖
Collaudo ABB CR	utenzerollout@gmail.c...		✖
Collaudo ABB CR	utenzerollout@gmail.c...		✖
Collaudo ABB CR	utenzerollout@gmail.c...		✖
Collaudo ABB CR	utenzerollout@gmail.c...		✖
Collaudo ABB CR	utenzerollout@gmail.c...		✖



Cancelar
Salvar

A criação de um Aviso de Inspeção também pode ser feita na página de resumo do Aviso de Inspeção, que pode ser acessada por meio do link QCA> Aviso de Inspeção, usando o botão "Criar Aviso de Inspeção".

O Usuário Fornecedor pode:

- Selecionar os códigos de material
- Recuperar um pedido de compra pressionando o botão "Recuperar ODA", associar os pedidos de compra e pressionar o botão "Salvar". Para Avisos de Inspeção em romeno, apenas o campo "Número do pedido de compra" é obrigatório.
- Carregar o número de série usando o componente "Importar números de série"
- Detalhar a explicação de cada fase da fase (seleção de códigos do material, ODA, números de série)

## Seleção de códigos de material

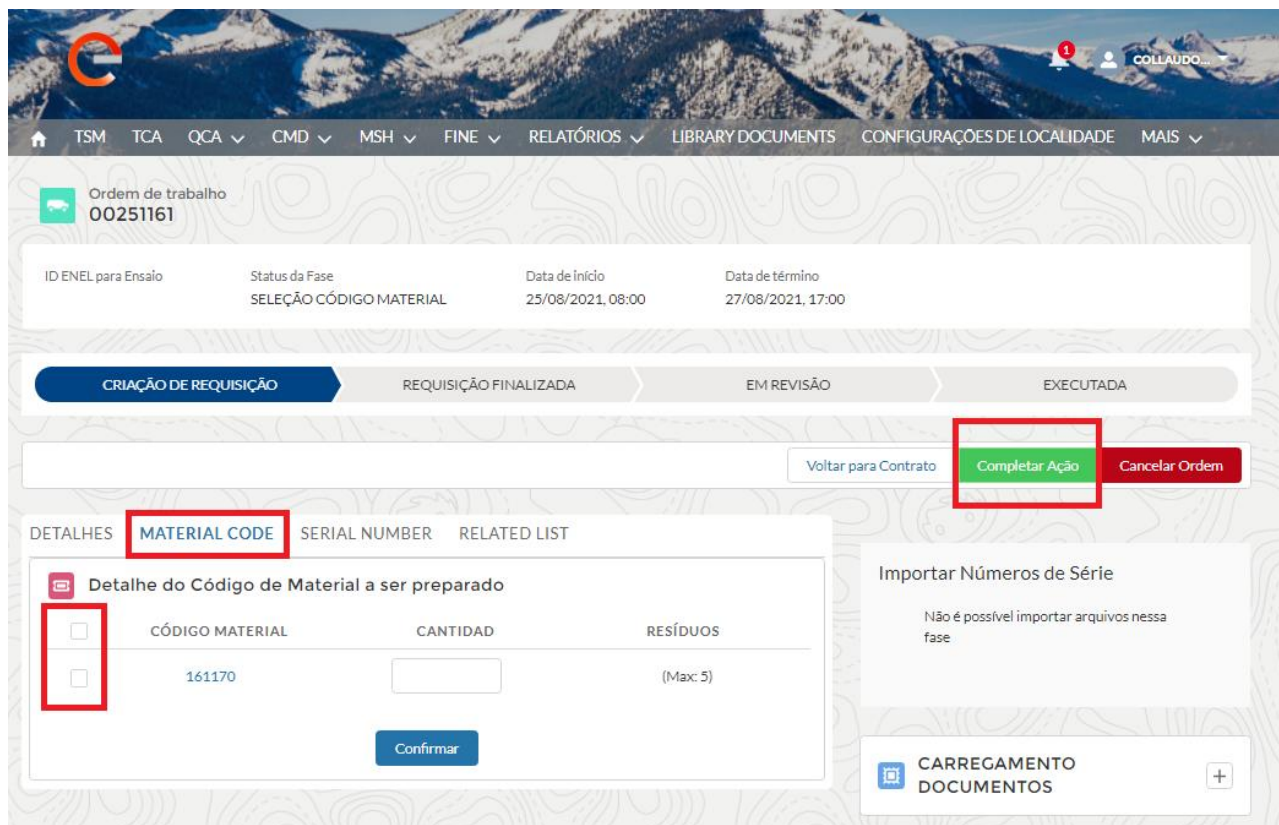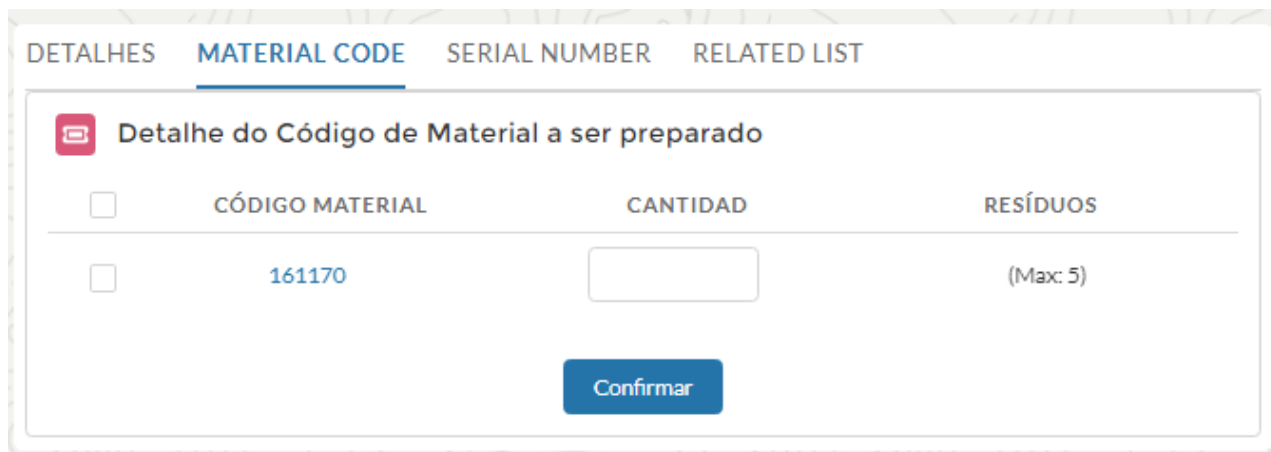O usuário Fornecedor pode selecionar os códigos de material selecionando a caixa correspondente à esquerda; deve especificar o número de itens para cada número de código de material no campo "Quantidade" e, a seguir, pressionar o botão "Confirmar". Depois de concluído, pressione o botão "Completar ação". Verifique o status da mudança para Inserção concluída no final da solicitação.

Se o usuário fornecedor não puder ver o código do material nas solicitações de Inspeção, os possíveis motivos podem ser:

- 1) Plano de produção não aprovado. Verificar o status do PP na seção Plano de produção.
- 2) Ausência de TCA In Force se o contrato estiver previsto. Verificar o status do TCA no módulo TCA.

3) Planta de produção não qualificada para GM do Material que o Fornecedor deseja testar.

Verificar o status de qualificação da GM no WeBuy.


- 4) Discrepância entre a especificação técnica / revisão indicada no momento da criação do PDP e a especificação técnica / revisão associada ao TCA In Force para aquele material.
- 5) Qualquer causa adicional

## Pesquisa ODA

Ao clicar em "Recuperar Ode" o sistema permite que você procure um Pedido de Compra, o Usuário Fornecedor deve preencher estes campos:

- Data de início
- Data final
- Número ODA mesmo que não seja obrigatório, pois é possível pesquisar várias mentes entrando nos campos mencionados acima

Após a seleção, as Ordens de Ordem/Compra serão/serão associadas à atividade de teste

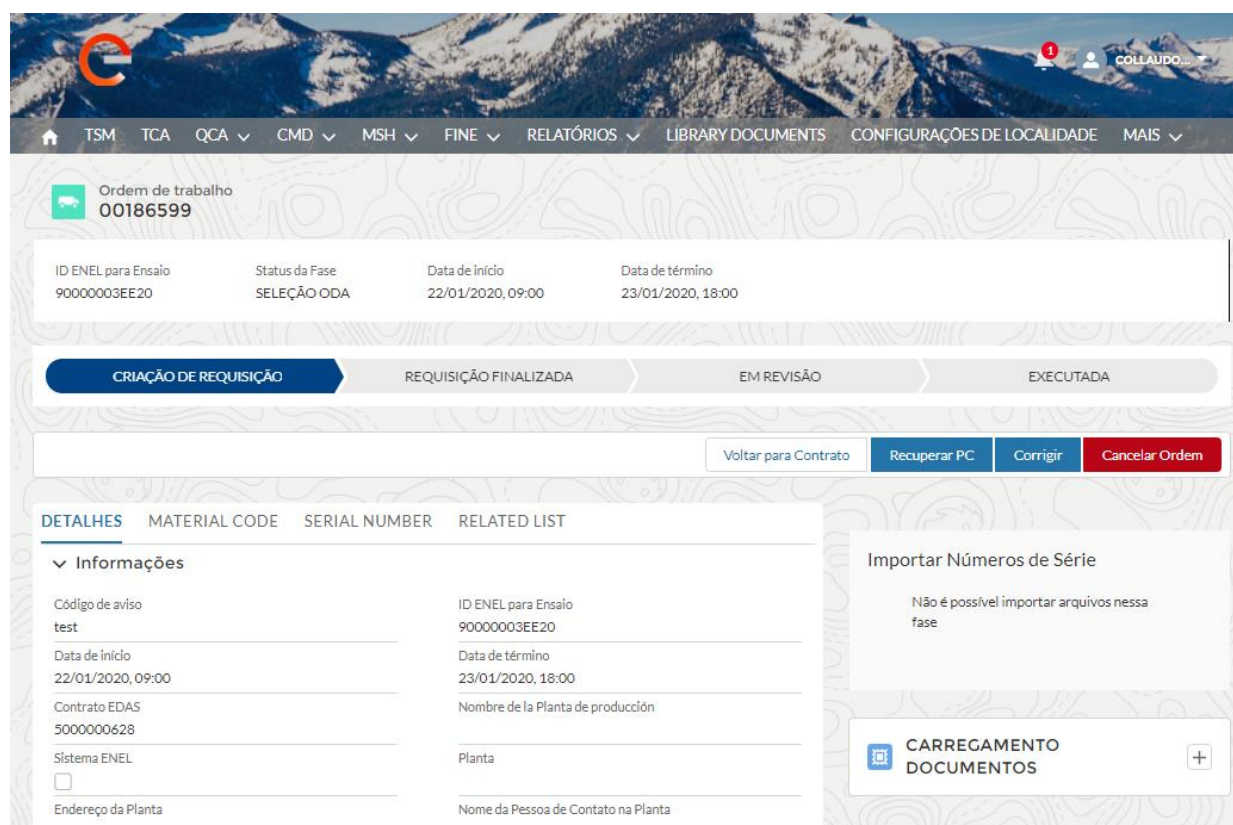

The screenshot displays the ENEL system interface for creating an ODA (Order of Purchase). The top navigation bar includes links for TSM, TCA, QCA, CMD, MSH, FINE, RELATÓRIOS, LIBRARY DOCUMENTS, CONFIGURAÇÕES DE LOCALIDADE, and MAIS. The main header shows the user's name, COLLAUDO, and a notification icon.

The central section displays the ODA details for "Ordem de trabalho 00186599". It includes a table with the following information:

ID ENEL para Ensaio	Status da Fase	Data de início	Data de término
90000003EE20	SELEÇÃO ODA	22/01/2020, 09:00	23/01/2020, 18:00

Below the table, a progress bar shows the stages of the ODA process: CRIAÇÃO DE REQUISIÇÃO (active), REQUISIÇÃO FINALIZADA, EM REVISÃO, and EXECUTADA.

At the bottom, there are buttons for "Voltar para Contrato", "Recuperar PC", "Corrigir", and "Cancelar Ordem".

The "DETALHES" section is expanded, showing the following information:

DETALHES	MATERIAL CODE	SERIAL NUMBER	RELATED LIST
<b>Informações</b> Código de aviso test Data de início 22/01/2020, 09:00 Contrato EDAS 5000000628 Sistema ENEL <input type="checkbox"/> Endereço da Planta	ID ENEL para Ensaio 90000003EE20	Data de término 23/01/2020, 18:00	Nombre de la Planta de producción
	Planta		Nome da Pessoa de Contato na Planta

On the right side, there is a section for "Importar Números de Série" with a message: "Não é possível importar arquivos nessa fase". Below this, there is a "CARREGAMENTO DOCUMENTOS" button with a plus icon.

**Modalidade de pesquisa e seleção ODA (BRA - CHL - COL - ESP - ITA - PER)**

### Recuperar PC

\* Fecha de início

Selecionar Data de Início

\* Fecha final

Selecionar data Final


Número PC

Número PC

Cancelar

Pesquisar

## Modalidade de pesquisa e seleção ODA (ROU)

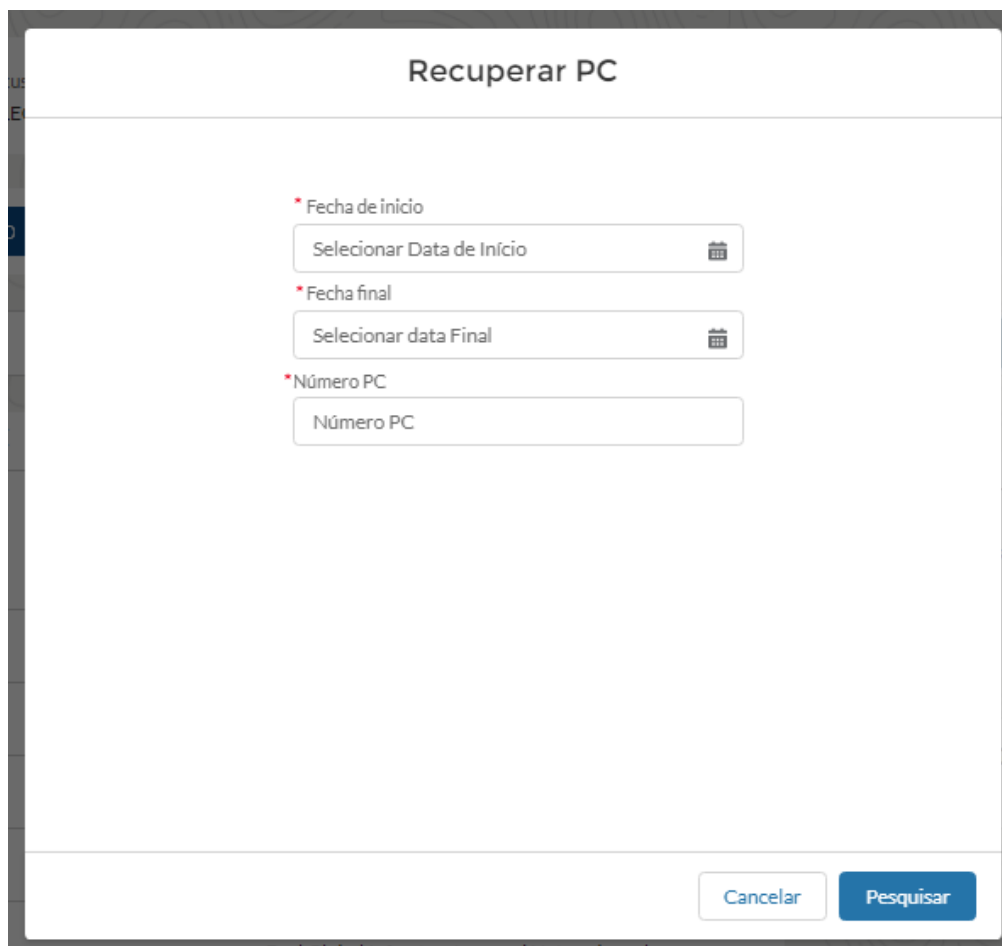

The image shows a web form titled "Recuperar PC". It contains three input fields, each preceded by a red asterisk indicating it is required. The first field is labeled "Fecha de inicio" and contains the text "Seleccionar Data de Inicio" with a calendar icon. The second field is labeled "Fecha final" and contains the text "Seleccionar data Final" with a calendar icon. The third field is labeled "Número PC" and contains the text "Número PC". At the bottom right of the form are two buttons: "Cancelar" and "Pesquisar".

Recuperar PC


\* Fecha de inicio  
Seleccionar Data de Inicio

\* Fecha final  
Seleccionar data Final

\* Número PC  
Número PC

Cancelar Pesquisar

Para o fornecedor de contrato argentino, o usuário Fornecedor deve criar uma ODA usando o botão "Inserir PC".

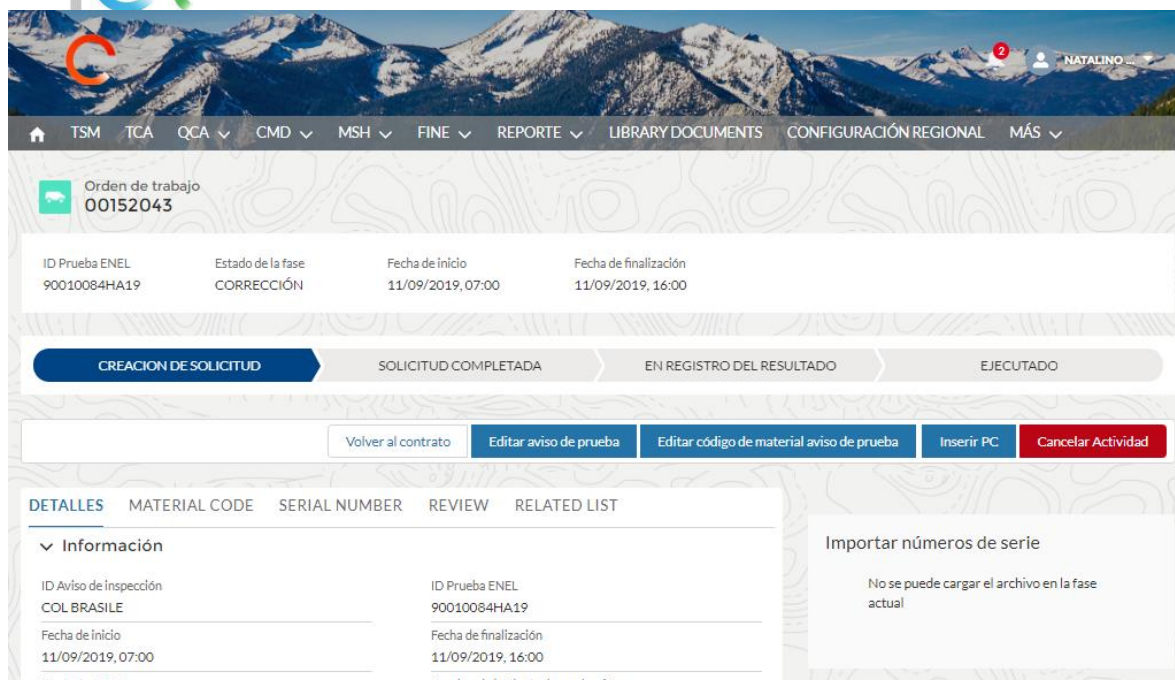

Orden de trabajo  
00152043

ID Prueba ENEL 90010084HA19	Estado de la fase CORRECCIÓN	Fecha de inicio 11/09/2019, 07:00	Fecha de finalización 11/09/2019, 16:00
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--

CREACION DE SOLICITUD SOLICITUD COMPLETADA EN REGISTRO DEL RESULTADO EJECUTADO

Volver al contrato Editar aviso de prueba Editar código de material aviso de prueba Insertar PC Cancelar Actividad

DETALLES MATERIAL CODE SERIAL NUMBER REVIEW RELATED LIST


▼ Información

ID Aviso de Inspección COL BRASILE	ID Prueba ENEL 90010084HA19
Fecha de inicio 11/09/2019, 07:00	Fecha de finalización 11/09/2019, 16:00
Contrato FNA&S	Nombre de la Planta de producción

Importar números de serie

No se puede cargar el archivo en la fase actual

## Modal para inserção de ODA e seleção de posição de ODA

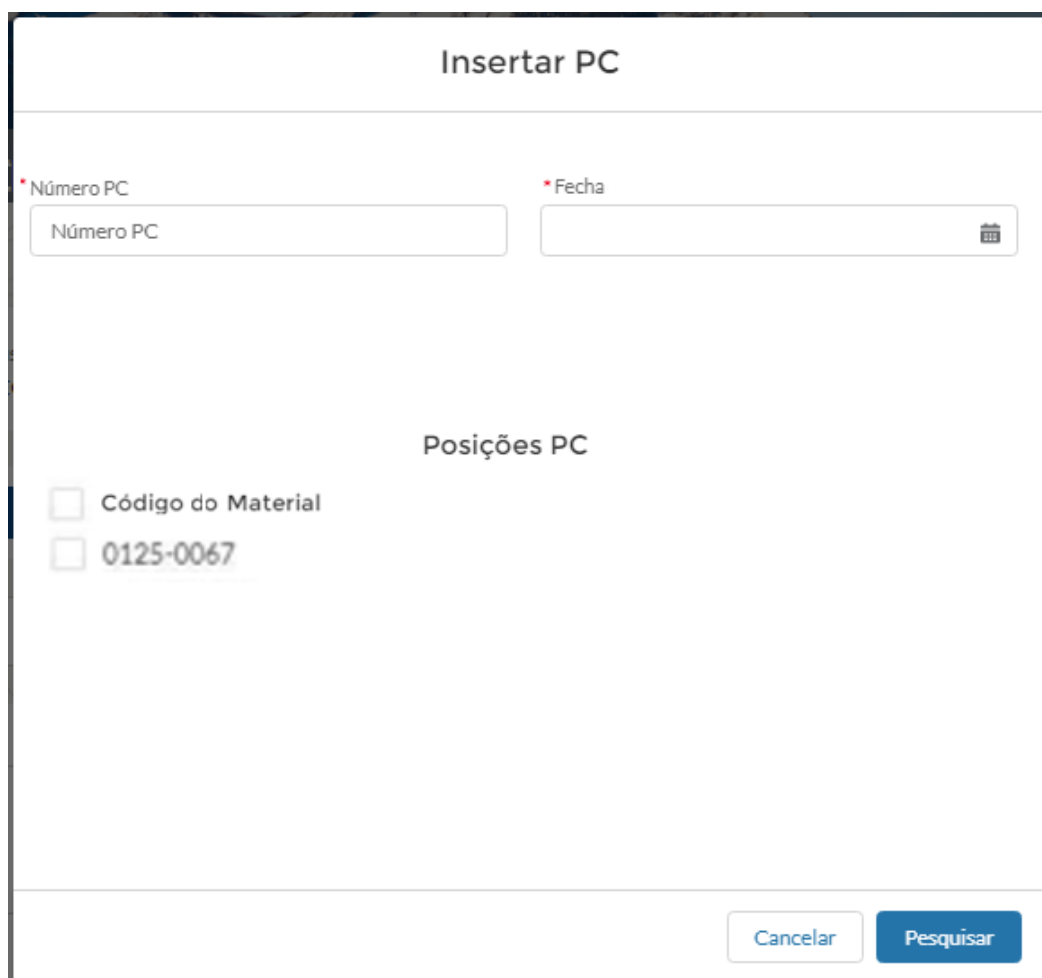

Insertar PC

\* Número PC

Número PC

\* Fecha

Fecha

Posições PC

☐ Código do Material

☐ 0125-0067

Cancelar Pesquisar




Todos los campos obligatorios está marcados com \*.


Presionar el botón "Guardar" para criar uma nova ordem de compra vinculada no Aviso de Inspeção.

## Carga do números de serie

O Usuário Fornecedor deve fazer a carga de uma Lista de componentes relacionados aos números de série do Aviso de Inspeção.

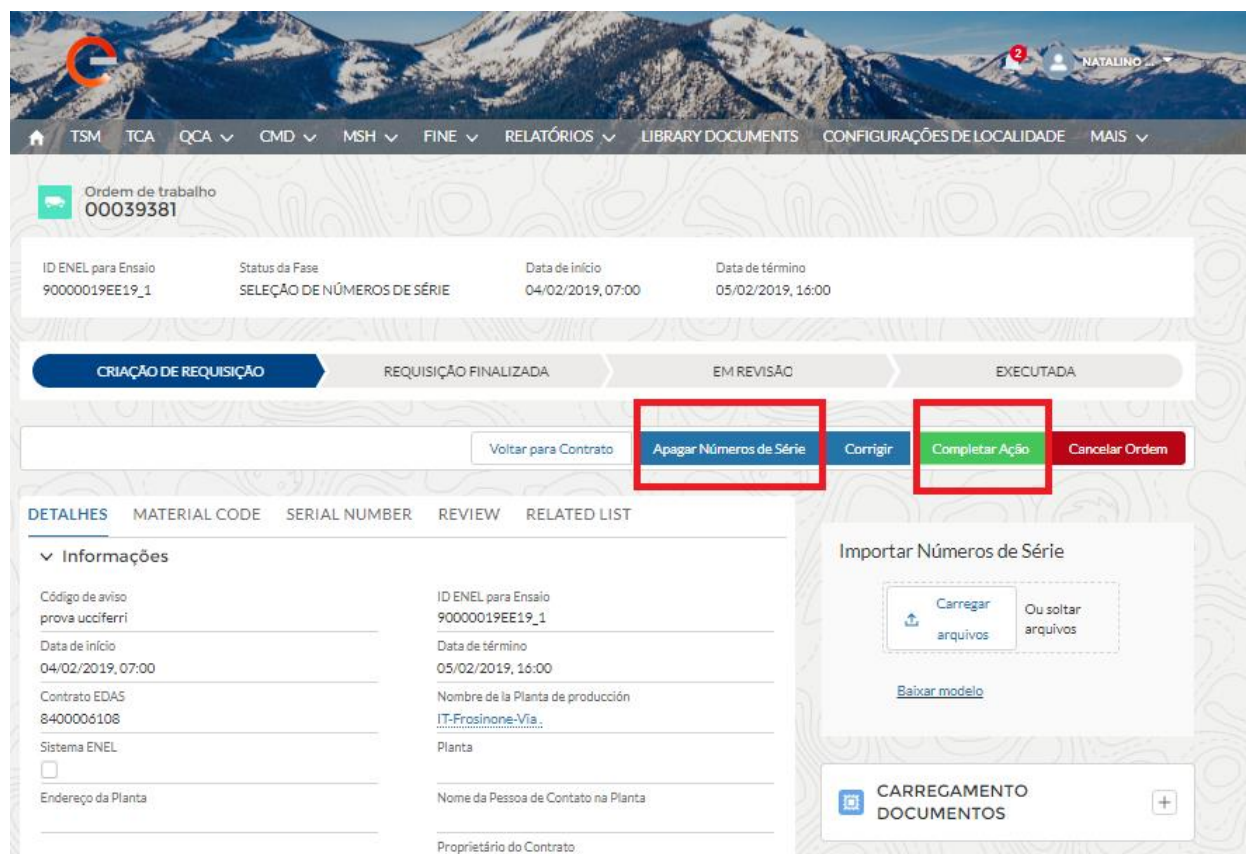

A classe de rastreamento sugerida pelo sistema será mostrada na Ajuda Online:

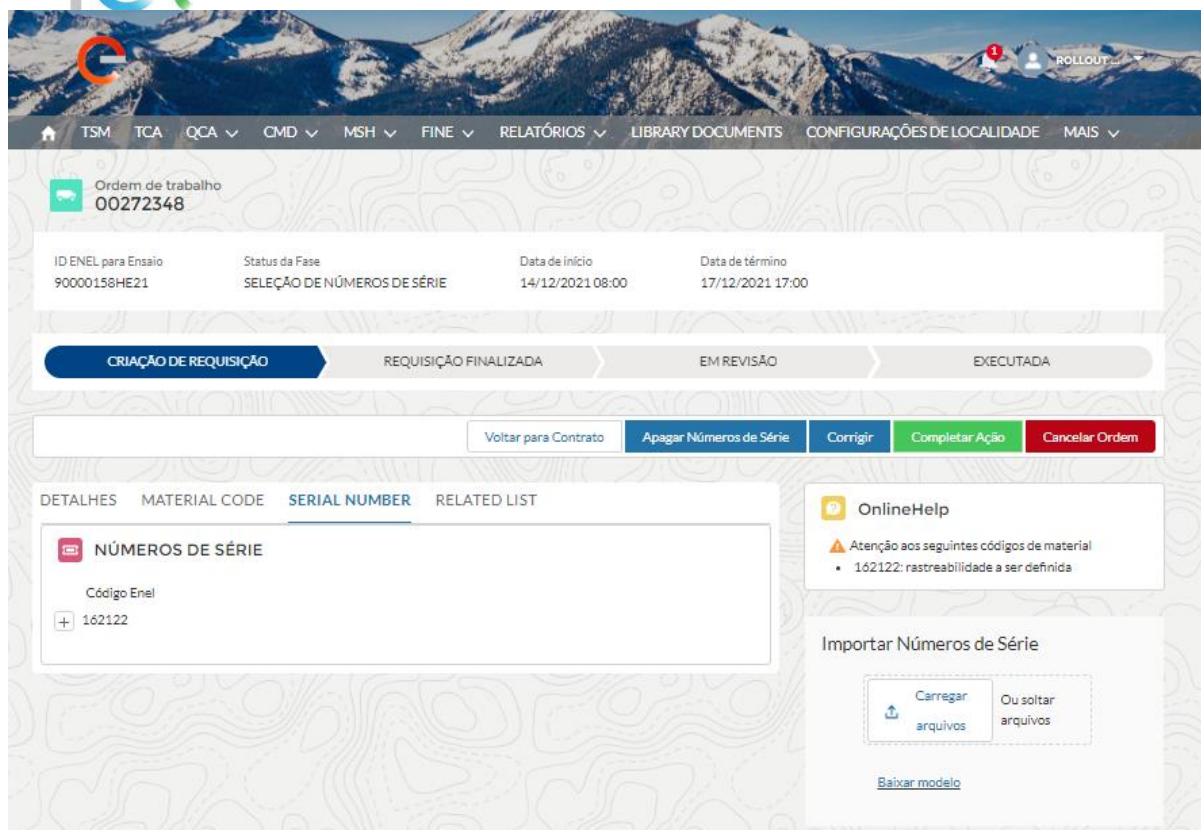

Para carregar o arquivo serial, você terá que usar o modelo .csv disponível na seção "Importar números de série" em caso de erro, você pode excluir o arquivo com o botão "excluir séries" e recarregá-lo.



Clicar em "Baixar modelo" inicia o download do CSV para a importação do número de série do CSV. Aqui você pode inserir o material com o código de barras ou o número do lote do material. Seguindo essas tabelas será possível inserir todos os campos Obrigatórios, Não Obrigatórios e Opcionais para ambos

Material with Barcode	
Material Code	R
Serial Number Enel*	R
Serial Number Supplier*	R
Lot Number	O
Barcode	R
Barcode Enel	R
Barcode Child	O
Barcode Coil	O
Barcode Coil From	O
Barcode Coil To	O
Oda	R
Repaired Component	O
Material Quantity	NR

Material with Lot Number	
Material Code	R
Serial Number Enel*	NR
Serial Number Supplier*	NR
Lot Number	R
Barcode	NR
Barcode Enel	NR
Barcode Child	NR
Barcode Coil	NR
Barcode Coil From	NR
Barcode Coil To	NR
Oda	R
Repaired Component	O
Material Quantity	R

<b>R = Obrigatório</b>
<b>O = Opcional</b>
<b>NR = Não Obrigatórios</b>

\* Somente para o país Colômbia, o número de série pode ter 11 caracteres.

Depois de inserir todas as informações no arquivo CSV, o upload do . CSV e, em seguida, se nenhum erro for relatado, você tem que clicar em "Operação final" as importações de série podem ser carregadas e podem ser realizadas no Aviso de Teste.

Após a Data de Início do Aviso de Teste, a Lista de componentes não pode mais ser modificada, portanto, é extremamente importante verificar se o arquivo está correto, pois os números de série carregados conhecem transcritos na Aprovação de Qualidade, além de serem transferidos para o ambiente de Envio de Materiais para a organização de remessas para plataformas logísticas ou equipamentos.

Na verdade, o arquivo de número de série pode ser carregado/modificado até o dia anterior à data de início do teste.


## 2.2.6 Inserindo resultados de número de série

Esta etapa é necessária apenas para controles DOC e sem a presença da ENEL (autocertificação). No FAT, o inspetor registra os resultados. Pode definir o resultado entre OK e KO. Além disso, possui um campo de descrição.

Concluída essa etapa, o status da fase deve passar para Imprimir QA sem a presença da ENEL (autocertificação) e revisão documental nas verificações documentais.

Na página Detalhes do Contrato, o Fornecedor pode visualizar a lista de Avisos de Inspeção selecionando a guia "Elementos" do contrato: Os Avisos de Inspeção a serem processados são aqueles encontrados na fase "Revisão".

Para configurar os resultados do número de série, o usuário do Fornecedor deve acessar a página de detalhes do aviso de teste e selecionar a guia "Números de série".

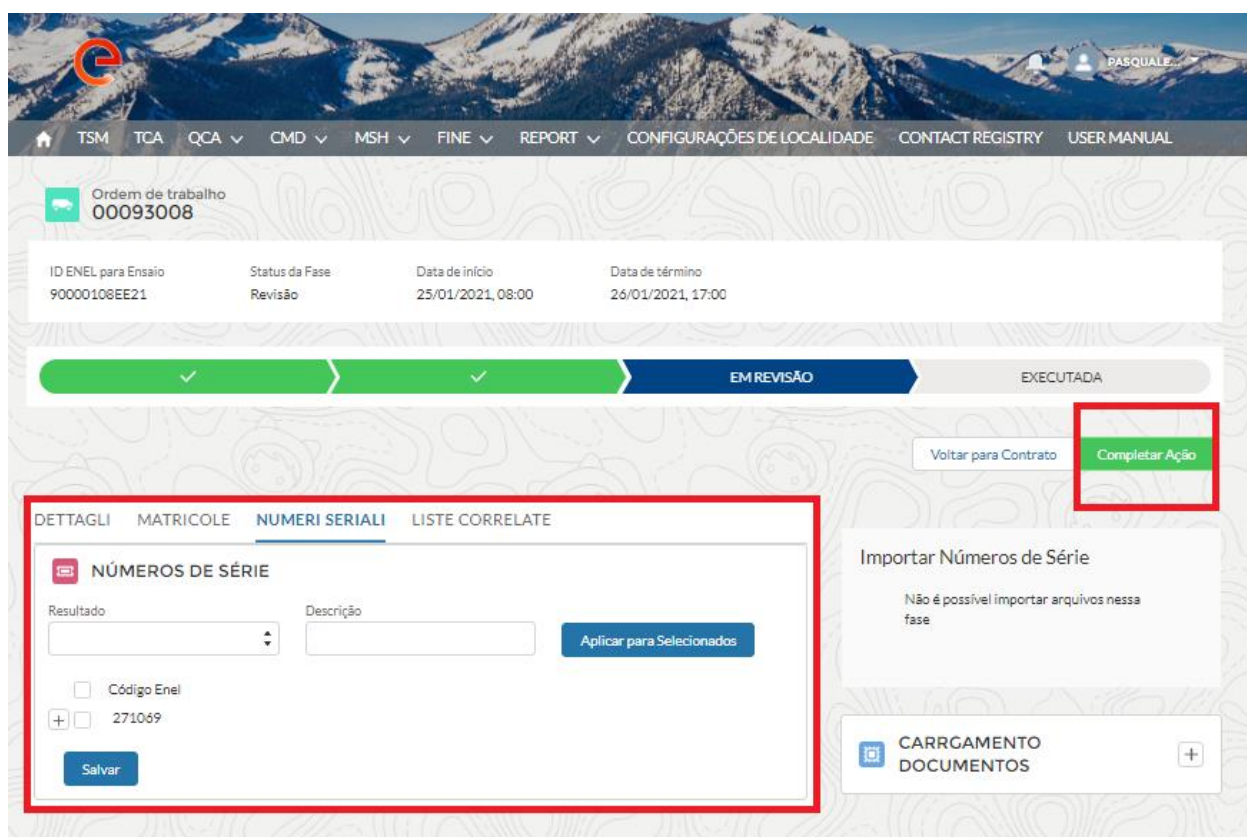

Depois de finalizar a configuração dos resultados, o usuário Fornecedor deve clicar no botão "Completar Operação". O sistema não permite que a operação seja concluída em dois casos:

- O usuário não pode concluir a operação antes das 17h00 (hora local) do último dia de teste se o aviso de teste for um primeiro fornecimento ou um aviso de teste de primeira linha.
- O usuário não pode concluir a operação antes das 10h00 (hora local) no primeiro dia de teste se o alerta de teste for um alerta de teste de segunda ou terceira categoria.




## 2.2.6 Carregamento documentos para verificação documental

Na página Detalhes do contrato, o usuário Fornecedor pode visualizar a lista de Aviso de Inspeção selecionando a guia "Elementos" do contrato: os Aviso de Inspeção a serem processados são aqueles encontrados na fase de "Verificação de Documentos".

É necessário indicar o tipo de documentos que a plataforma permite carregar, as categorias de documentos e o tamanho dos documentos. Indique no máximo um documento por categoria.

O Fornecedor carrega os documentos para Verificação de Documentos pressionando o botão "+" no componente "Carregamento Documentos"; uma vez carregados os documentos, o usuário deve clicar no botão "Completar ação".

Depois que os documentos forem carregados e concluídos, verifique a mudança de status para verificador.

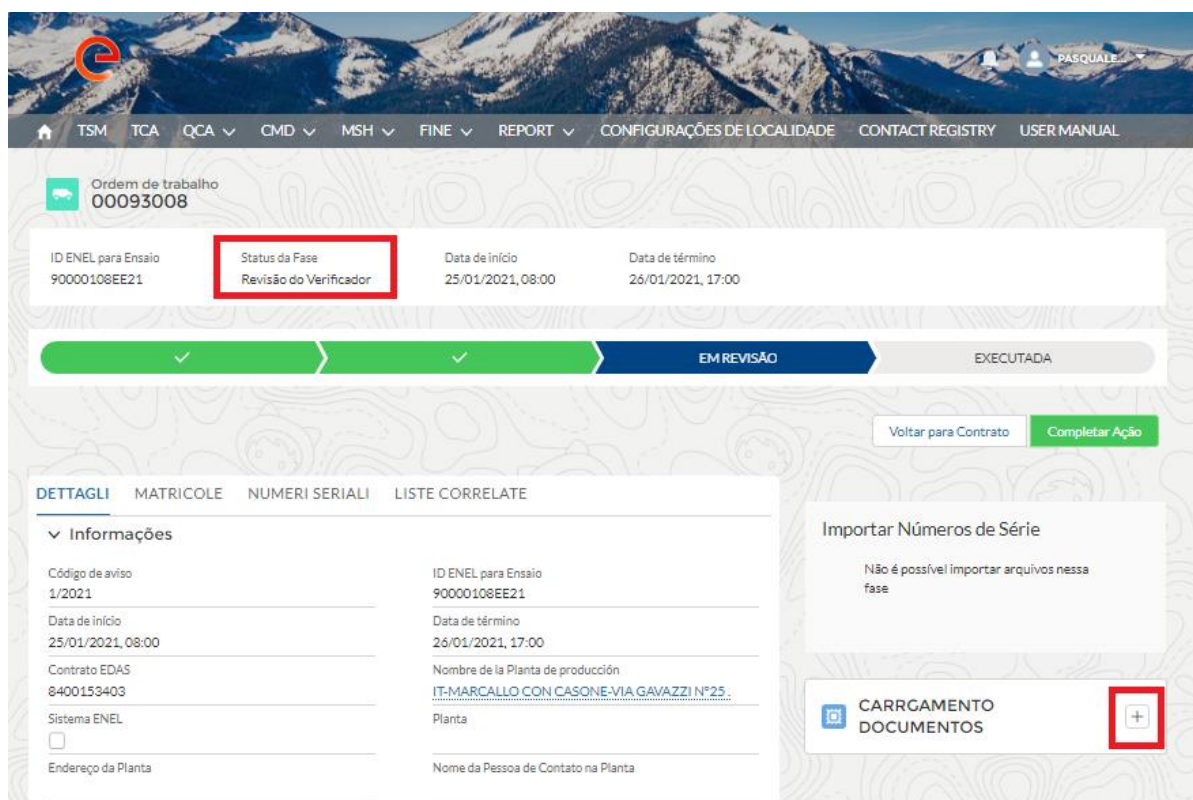

Ao menos o Relatório de Teste deve ser anexado ao Teste para concluir o upload dos documentos para um Teste.


Depois de fazer o upload dos documentos, o Fornecedor pode imprimir um QA somente após ter sido finalizado por um aprovador da ENEL.

Após verificação dos dados para preenchimento por um Aprovador da ENEL, o Sistema envia um e-mail ao Fornecedor com ATR e o resultado da verificação. Se a verificação for bem-sucedida, o fornecedor pode imprimir o documento de QA.

## 2.2.7 Emissão QA

Na página Detalhes do contrato, o usuário Fornecedor pode ver a lista de Aviso de Inspeção selecionando a guia "Elementos" do contrato: Aviso de Inspeção com QA são aqueles na fase "QA emitido". É possível imprimir um controle de qualidade pressionando o botão "Imprimir controle de qualidade" na página de detalhes do Aviso de teste.

O QA só pode ser impresso após o verificador (documentário) ou inspetor (FAT R) passar na inspeção.

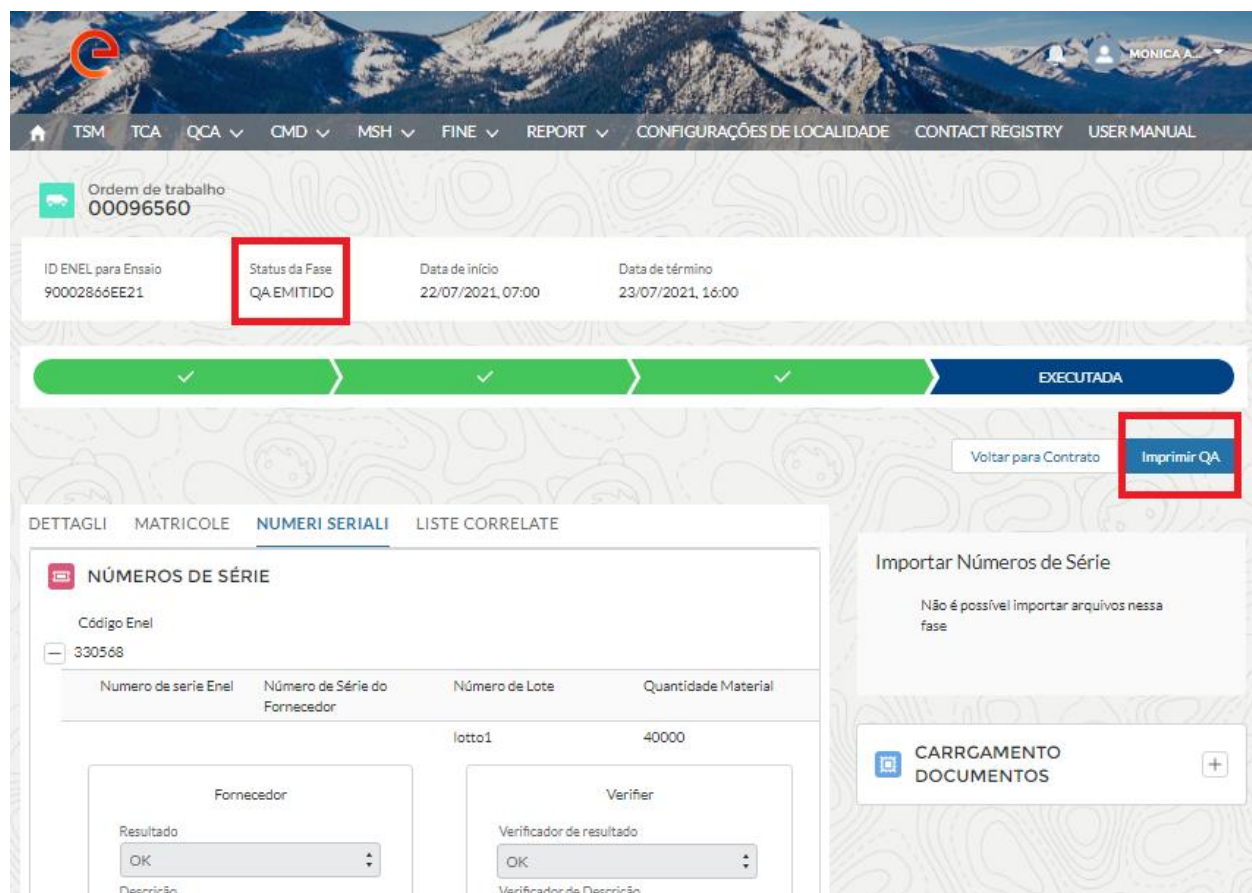

Ordem de trabalho 00096560

ID ENEL para Ensaio 90002866EE21

Status da Fase QA EMITIDO

Data de início 22/07/2021, 07:00

Data de término 23/07/2021, 16:00

EXECUTADA

Voltar para Contrato

Imprimir QA

DETAGLI MATRICOLE **NUMERI SERIALI** LISTE CORRELATE

**NÚMEROS DE SÉRIE**

Código Enel 330568

Numero de série Enel	Número de Série do Fornecedor	Número de Lote	Quantidade Material
		lotto1	40000

Fornecedor

Resultado OK

Descrição

Verificar

Verificador de resultado OK

Verificador de Descrição

Importar Números de Série

Não é possível importar arquivos nessa fase

CARRGAMENTO DOCUMENTOS

Abaixo está um exemplo de aprovação do QA:

e-distribuzione	<b>QUALITY APPROVAL</b> ICET INDUSTRIE SPA	Collaudo 90001019EE21 ver.
-----------------	---	----------------------------------

Supplier Name and Id Test Enel

<b>ICET INDUSTRIE SPA</b>	
Dati contratto: 5400117324 - 10/01/2018	Cat. coll.: 2 Alleg. Tecn.: 2018 Ordine di Acquisto: 8000058818
<b>Data avviso: 28/04/2021</b>	
Id avviso: Y06262	Collaudo previsto data: 28-04-2021 30-04-2021
Stabilimento: IT-BARBERINO VAL D'ELSA-VA G. GALILEI 9/11	Collaudo in impianto: NO
Persona di riferimento: Simone Vio (tel 0585060317 simone.vio@icetindustrie.it)	
Indirizzo Email a invio rapporto di collaudo: simone.vio@icetindustrie.it	
Note avviso di collaudo	

Contractual Information  
Main detail of the testing notice created

<b>Nota esito fornitore - Esito fornitore inserito da ICET INDUSTRIE SPA</b>

<b>Nota Stampa omologazione di qualità - Stampa Quality Approval effettuato da WiDev 28/04/2021 10.53</b>

Matr. ENEL	Descrizione del prodotto	PF	RP	Qtà da collaudare	Qtà_PDP/Qtà_COLL	Lettera omologazione	EF
162105	QUADRO SF6 24kV 16KA DY9001 2LEI+T			20	70	CF8-2LMOF-05-15-B	OK
162106	QUADRO SF6 24kV 16KA DY9002 3LEI+T			10	50	CF8-3LMOF-05-15-B	OK

Matr. Enel → Enel Material Code  
Description → Enel Material Code Description  
PF → First Supply  
RP → Repeated Test  
q.tà → Quantity inserted in the testing notice  
Qtà PDP/Coll → Quantity Produced  
Lettera Omologazione → TCA Product Designation  
EF: Supplier Outcome


NUMERO SERIALE	
Matr. ENEL	Descrizione del prodotto
162105	QUADRO SF6 24kV 16KA DY9001 2LEI+T
row 1 s/n	CF80001207
row 2 s/n	CF80001677
row 3 s/n	CF80001614
row 4 s/n	CF80001719
row 5 s/n	CF80001720
row 6 s/n	CF80001722
row 7 s/n	CF80001723



## 2.2.8 Correção / Cancelamento de um Aviso de Teste

### Retificação

O usuário Fornecedor pode modificar um aviso de teste clicando em "Retificar"

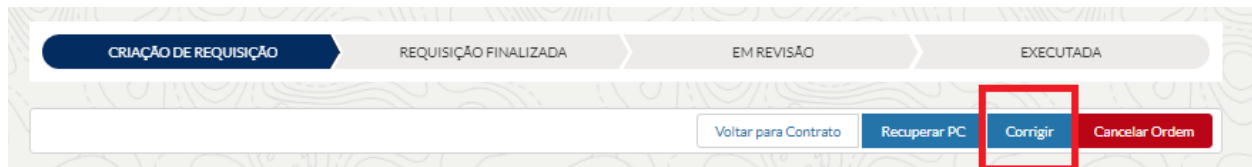

A retificação refere-se apenas ao Aviso de Inspeção. Se a solicitação de mudança se referir ao código do material e ao ODA, um usuário da Enel deve ser contatado para permitir.

A retificação do Aviso de Inspeção deve obedecer aos termos contratuais.

### Cancelamento

O usuário Fornecedor pode cancelar um Aviso de Inspeção. Com esta ação, o Fornecedor pode invalidar um Aviso de Inspeção nestas fases:

- Seleção de códigos de material
- Seleção de Oda
- Seleção do número de série

O usuário Fornecedor clicando em "Cancelar Atividade" pode prosseguir com o cancelamento de um Aviso de Inspeção.



No estado "Solicitação Concluída", é necessário clicar no botão "Retificar" e a seguir proceder ao cancelamento do Aviso de Inspeção.

## 2.2.9 Gestão de Ação Corretiva - Aviso de Inspeção


No Design de Aviso de Inspeção, o usuário Fornecedor pode verificar os detalhes de Revisão.

Em caso de resultado negativo, o usuário pode inserir ações corretivas para solucionar as não conformidades encontradas durante a execução do teste.

Nesta versão, ações corretivas são permitidas apenas em inspeções FAT, para verificações documentais com NC é necessário carregar uma reinspeção.

É necessário indicar o procedimento no caso de uma nova inspeção.

Pressionar o botão "Resolver NC" e insira uma nova ação corretiva usando a seção abaixo.

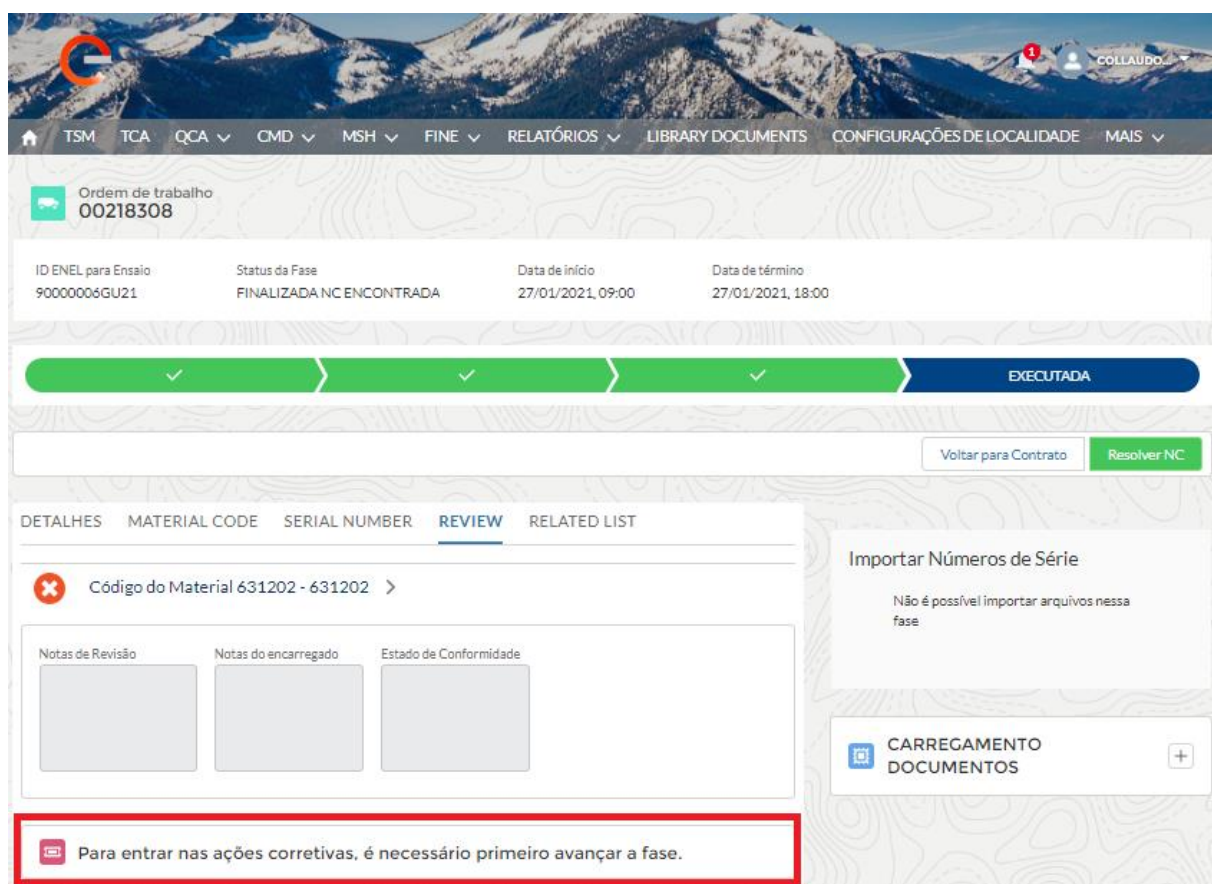

Após clicar no botão "Resolver NC", o sistema exibe um botão "Novo" na seção Ação Corretiva. Usando o botão "New" para criar uma nova ação e enviá-la ao usuário Enel para avaliação. O link na ação corretiva registra a não conformidade que será resolvida usando a caixa "Resolver NC" abaixo.

**Criar AC**

Data Execução Ação Corretiva

Análise de NC

Ação Corretiva

**\*NC relacionada**

NC a relacionar

TEST\_02 - TEST\_02\_01

▶  
◀

NC relacionada

Cancelar

Salvar


New

Depois de concluído, o usuário Fornecedor deve pressionar o botão "Operação completa" e aguardar que o usuário Enel avalie.

A Enel define o processo de resolução NC.

## 2.2.10 Audit/OLT Confirmação de execução

No processo de auditoria, o usuário fornecedor após a criação pelo usuário da Enel pode aceitar o planejamento decidido pelo usuário da Enel ou sugerir um planejamento alternativo.

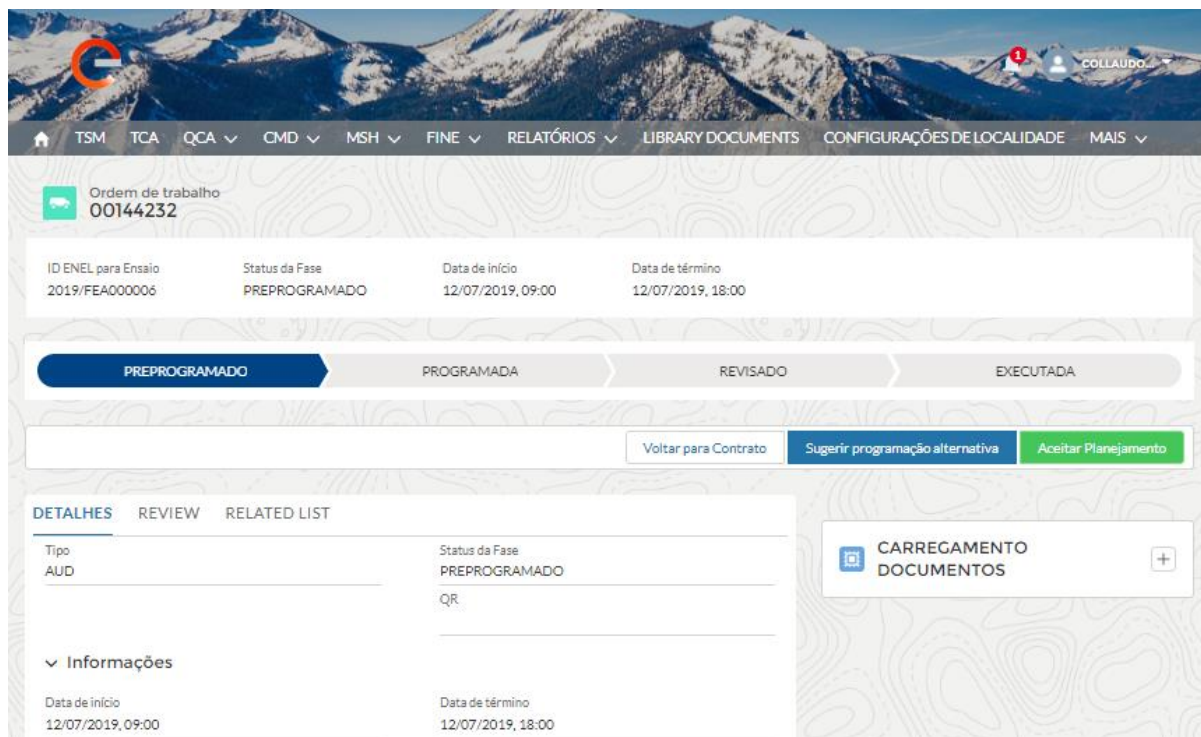

The screenshot displays the Enel Audit/OLT interface. At the top, there's a navigation bar with various menu items like TSM, TCA, QCA, CMD, MSH, FINE, RELATÓRIOS, LIBRARY DOCUMENTS, CONFIGURAÇÕES DE LOCALIDADE, and MAIS. Below this, a header section shows the 'Ordem de trabalho' (Work Order) number 00144232. A table provides details about the work order, including the ID ENEL para Ensaio (2019/FEA000006), Status da Fase (PREPROGRAMADO), Data de início (12/07/2019, 09:00), and Data de término (12/07/2019, 18:00). A progress bar indicates the current status is 'PREPROGRAMADO', with other stages being 'PROGRAMADA', 'REVISADO', and 'EXECUTADA'. Below the progress bar, there are three buttons: 'Voltar para Contrato', 'Sugerir programação alternativa', and 'Aceitar Planejamento'. The 'DETALHES' tab is active, showing a table with columns for Tipo (AUD), Status da Fase (PREPROGRAMADO), and QR. A section titled 'Informações' displays the start and end dates. On the right side, there is a 'CARREGAMENTO DOCUMENTOS' (Document Upload) button with a plus icon.

Se o Usuário Fornecedor clicar em "Aceitar planejamento", a Atividade mudará para Programação Aceita.

Se o usuário Fornecedor clicar em "Sugerir programação alternativa", uma janela pop-up aparecerá com o seguinte campo para preencher:

- Data inicial
- Data final
- Notas

### Plano de Auditoria

**\* Data Inicial**


**\* Data Final**

**\* Nota**

Cancelar Confirmar

Após inserir as informações, a Auditoria é enviada ao Usuário Enel para aceitação da data sugerida pelo Usuário Fornecedor.

Conforme mencionado acima, após a confirmação da data, a Atividade irá para o Planejamento Aceito.



COLLAUDO

TSM
TCA
QCA
CMD
MSH
FINE
RELATÓRIOS
LIBRARY DOCUMENTS
CONFIGURAÇÕES DE LOCALIDADE
MAIS

**Ordem de trabalho 00144232**

ID ENEL para Ensaio 2019/FEA000006	Status da Fase PREPROGRAMADO	Data de início 12/07/2019, 09:00	Data de término 12/07/2019, 18:00
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

PREPROGRAMADO
PROGRAMADA
REVISADO
EXECUTADA

Voltar para Contrato
Sugerir programação alternativa
Aceitar Planejamento


**DETALHES** REVIEW RELATED LIST

<p>Tipo AUD</p>	<p>Status da Fase PREPROGRAMADO</p>
<p>QR</p>	
<p>Informações</p>	
<p>Data de início 12/07/2019, 09:00</p>	<p>Data de término 12/07/2019, 18:00</p>
<p>Data início Alternativa</p>	<p>Data Fim Alternativa</p>
<p>Auditoria com PDP <input type="checkbox"/></p>	<p>Contando PDP em auditoria 0</p>

**CARREGAMENTO DOCUMENTOS**

+

Posteriormente, o Usuário Fornecedor deve esperar que a Atividade seja realizada por um Usuário Enel e então prosseguir para a Fase Planejada.

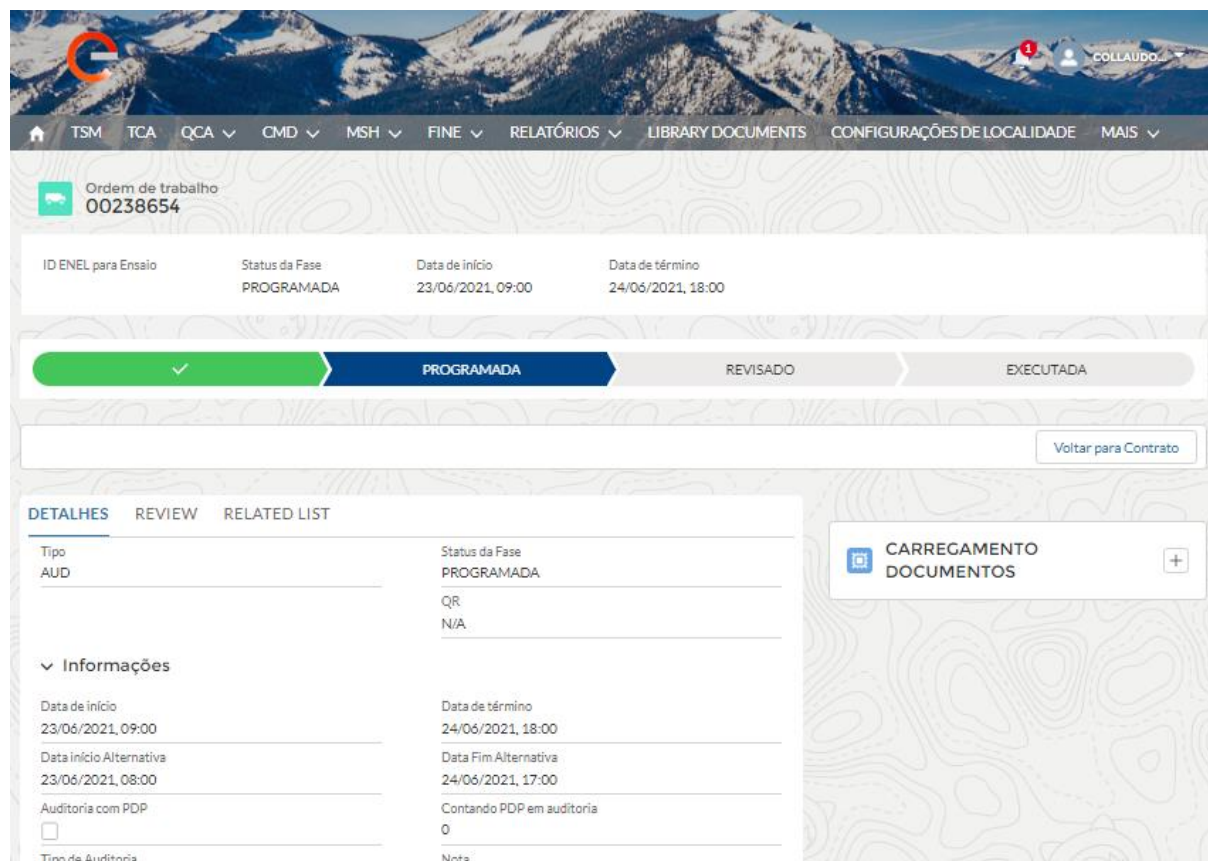


The screenshot displays the Enel system interface for a work order. At the top, there is a navigation bar with various menu items: TSM, TCA, QCA, CMD, MSH, FINE, RELATÓRIOS, LIBRARY DOCUMENTS, CONFIGURAÇÕES DE LOCALIDADE, and MAIS. Below the navigation bar, the work order number '00238654' is displayed. A progress bar indicates the current phase is 'PROGRAMADA' (Planned), with previous phases being 'REVISADO' (Reviewed) and 'EXECUTADA' (Executed). The interface also shows a 'DETALHES' (Details) section with tabs for 'REVIEW' and 'RELATED LIST'. The details include fields for 'Tipo' (Type) set to 'AUD', 'Status da Fase' (Phase Status) set to 'PROGRAMADA', 'QR' (QR code) set to 'N/A', and 'Informações' (Information) section with fields for 'Data de início' (Start Date) set to '23/06/2021, 09:00', 'Data de término' (End Date) set to '24/06/2021, 18:00', 'Data início Alternativa' (Alternative Start Date) set to '23/06/2021, 08:00', 'Data Fim Alternativa' (Alternative End Date) set to '24/06/2021, 17:00', 'Auditoria com PDP' (Audit with PDP) set to '0', and 'Tipo de Auditoria' (Audit Type) set to 'Nota' (Note). A 'CARREGAMENTO DOCUMENTOS' (Document Upload) button is also visible.

Nesse estágio, o usuário Fornecedor só pode esperar pela data de início.




## Testes Offline

No Processo OLT, além de AUD, o Usuário Fornecedor após a criação pelo Usuário Enel pode sugerir uma Data de Execução Alternativa.

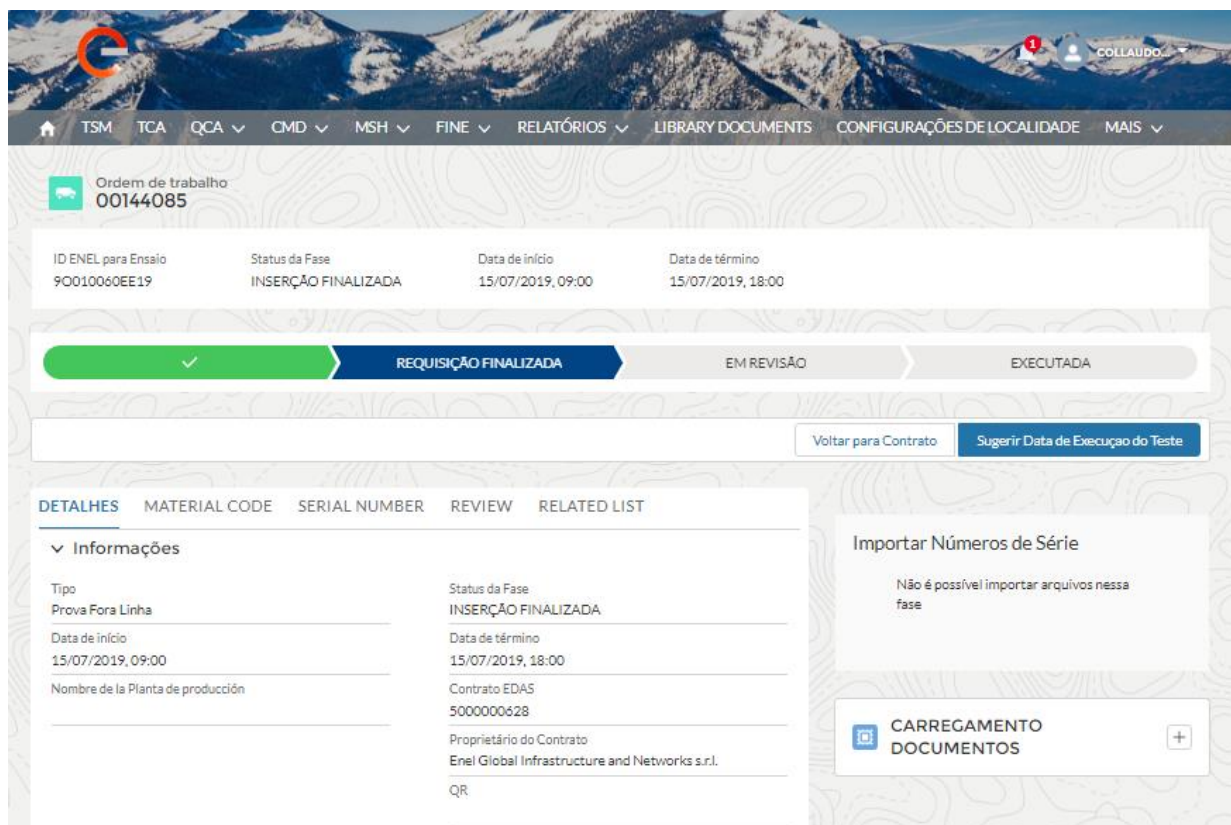

Ao clicar no botão “Sugerir data de execução do teste”, o sistema abrirá uma janela pop-up onde o Usuário Fornecedor poderá indicar as datas.






Ao clicar em "Confirmar", a data sugerida será enviada ao usuário Enel que poderá continuar, aceitar ou sugerir outro intervalo de datas. Após confirmação da data de pick-up. A OLT será aprovada na fase de revisão do ARQC.

## 2.2.11 Gestión de acciones correctivas - Auditoría

Na Auditoria de Projeto, o usuário Fornecedor pode verificar os detalhes do Revisão.

Em caso de resultado negativo, o usuário pode inserir ações corretivas para solucionar as não conformidades encontradas durante a execução do teste.

O usuário Fornecedor deve pressionar o botão "Visualizar" disponível para os detalhes da violação conforme mostrado abaixo:

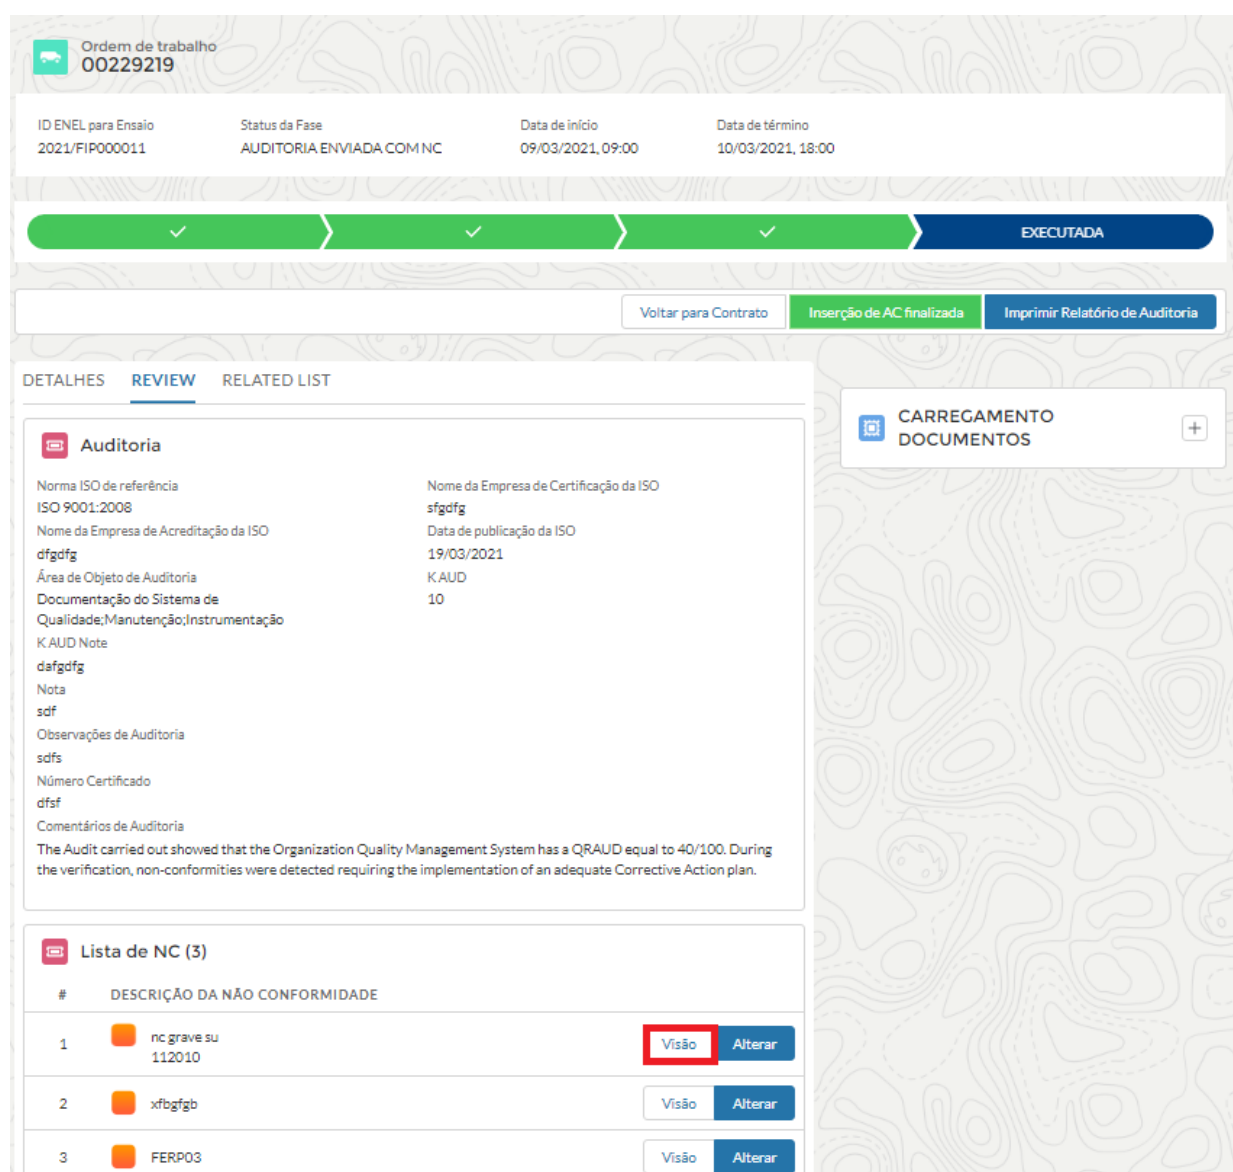

Ordem de trabalho  
00229219

ID ENEL para Ensaio: 2021/FIP000011 | Status da Fase: AUDITORIA ENVIADA COM NC | Data de início: 09/03/2021, 09:00 | Data de término: 10/03/2021, 18:00

EXECUTADA

Voltar para Contrato | Inserção de AC finalizada | Imprimir Relatório de Auditoria

DETALHES | **REVIEW** | RELATED LIST

**Auditoria**

Norma ISO de referência: ISO 9001:2008  
Nome da Empresa de Acreditação da ISO: dfgdfg  
Área de Objeto de Auditoria: Qualidade; Manutenção; Instrumentação  
Documentação do Sistema de Qualidade: K AUD Note  
Nota: dafgdfg  
Observações de Auditoria: sdf  
Número Certificado: dfsf  
Comentários de Auditoria: The Audit carried out showed that the Organization Quality Management System has a QRAUD equal to 40/100. During the verification, non-conformities were detected requiring the implementation of an adequate Corrective Action plan.

Nome da Empresa de Certificação da ISO: sfgdfg  
Data de publicação da ISO: 19/03/2021  
K AUD: 10

**Lista de NC (3)**

#	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	Visão	Alterar
1	nc grave su 112010	Visão	Alterar
2	xfbgfgb	Visão	Alterar
3	FERP03	Visão	Alterar

CARREGAMENTO DOCUMENTOS

O botão "Criar ação corretiva" aparece no sistema de detalhes da não conformidade. Para criar uma nova ação corretiva, pressione o botão e preencha todos os campos.

Not Compliance Details

**Verificador**

Descrição da Não Conformidade Verificador  
nc grave su 112010

Top de Não Conformidade Verificador  
Processo

Possibilidade de acontecer o Impacto Verificador  
Impacto Potencial

Classificação da Não Conformidade Verificador  
Importante

Código material  
00000002 - 112010 - TR 15 (L4KV) SOKVA IS POR

Impacto de Produto Verificador  
Funcional Grave

Detectabilidade antes da Entrega Verificador  
NAO

Item da ISO Verificador  
4.2.1 Generalità

**Ação Corretiva**

Análise de NC

Correção de NC

Ação Corretiva de NC

Data Execução Ação Corretiva

[Cancelar](#) [Salvar](#) [Fechar](#)

Quando terminar, pressione o botão "Inserção de AC finalizada" e aguarde a avaliação de Enel.

**Ordem de trabalho**  
**00229219**

ID ENEL para Ensaio 2021/FIP000011	Status da Fase AUDITORIA ENVIADA COM NC	Data de início 09/03/2021, 09:00	Data de término 10/03/2021, 18:00
---------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

✓

✓

✓

✓

EXECUTADA

[Voltar para Contrato](#)
[Inserção de AC finalizada](#)
[Imprimir Relatório de Auditoria](#)

**DETALHES** REVIEW RELATED LIST

**Auditoria**

Norma ISO de referência ISO 9001:2008	Nome da Empresa de Certificação da ISO sfqdfg
Nome da Empresa de Acreditação da ISO dfqdfg	Data de publicação da ISO 19/03/2021
Área de Objeto de Auditoria Documentação do Sistema de Qualidade; Manutenção; Instrumentação	KAUD 10
KAUD Note dafqdfg	
Nota sdf	
Observações de Auditoria sdfs	
Número Certificado dfs	
Comentários de Auditoria The Audit carried out showed that the Organization Quality Management System has a QRAUD equal to 40/100. During the verification, non-conformities were detected requiring the implementation of an adequate Corrective Action plan.	

**Lista de NC (3)**

#	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	
1	<span style="background-color: orange; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> nc grave su 112010	<a href="#">Visão</a> <a href="#">Alterar</a>
2	<span style="background-color: orange; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> xfbgfgb	<a href="#">Visão</a> <a href="#">Alterar</a>
3	<span style="background-color: orange; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> FERP03	<a href="#">Visão</a> <a href="#">Alterar</a>

**CARREGAMENTO DOCUMENTOS**


+

REPRODUÇÃO PROIBIDO

Página 45 do 49


## 2.2.12 Fechaduras

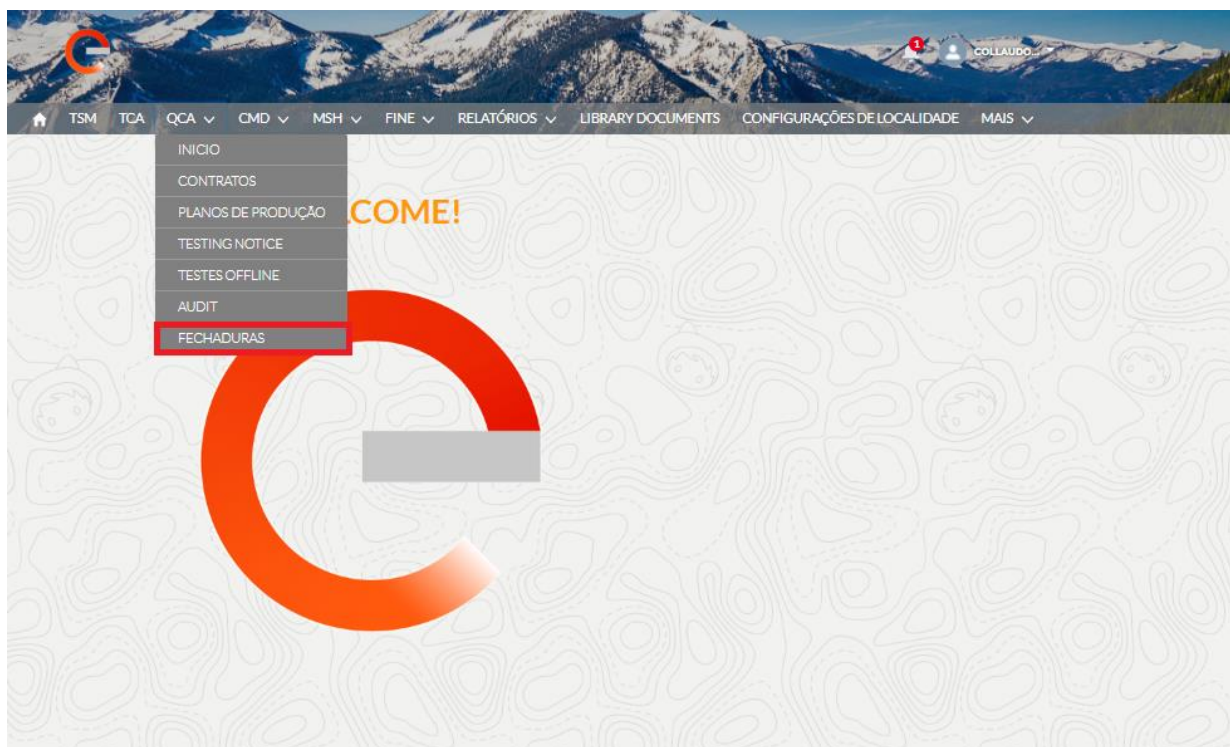


No menu de navegação QCA do usuário Fornecedor existe a seção "Fechaduras".



Ao clicar nele, o Usuário Fornecedor poderá verificar as Fechaduras que operam com base em três tipos:

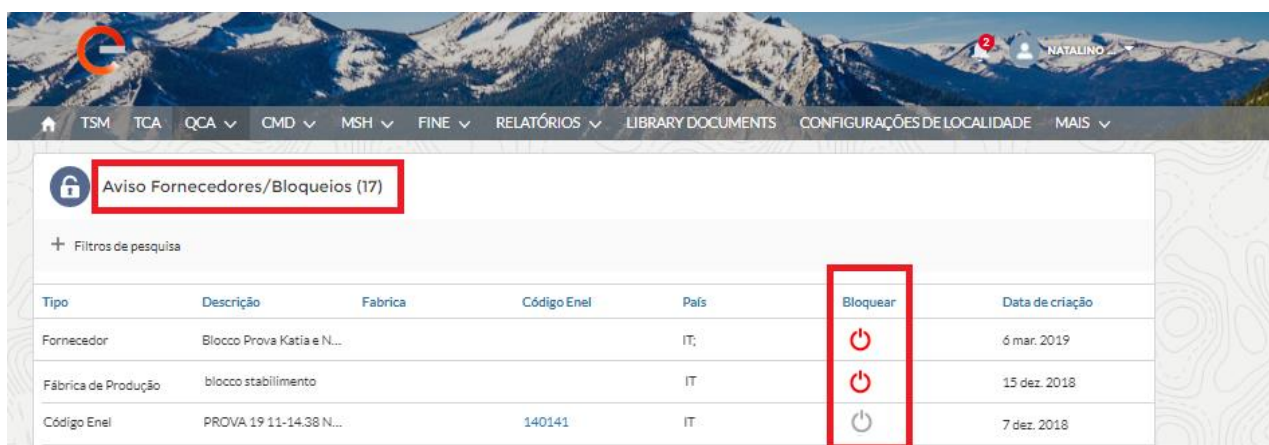- Código material
- Planta de produção
- Fornecedor




Tipo	Descrição	Fabrica	Código Enel	País	Bloquear	Data de criação
Fornecedor	Blocco Prova Katia e N...			IT		6 mar. 2019
Fábrica de Produção	blocco stabilimento			IT		15 dez. 2018
Código Enel	PROVA 19 11-14.38 N...		140141	IT		7 dez. 2018

A coluna "Ativo" mostra se existe um bloco ativo. Vermelho indica que está ativo no momento, enquanto cinza especifica que não está ativo no momento.


## 2.2.13 Configurações regionais

O Fornecedor pode alterar as configurações regionais clicando na guia "configurações regionais".

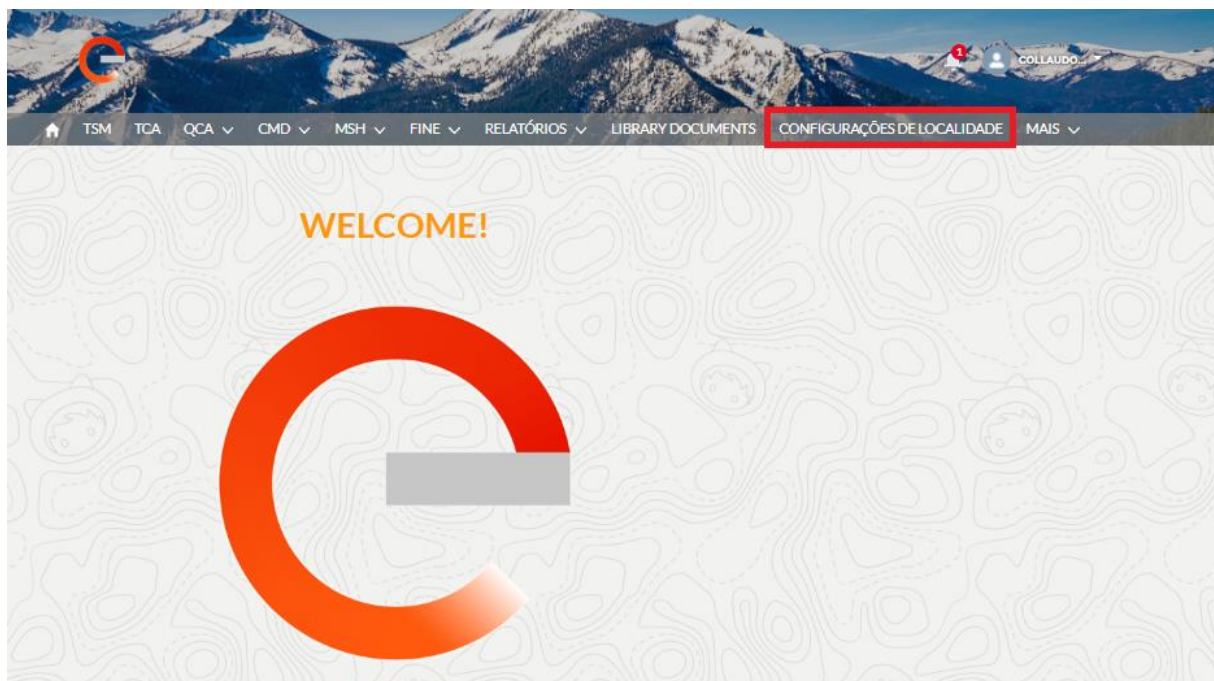

a página "locale" agora está aberta e o Fornecedor, usando as três listas de seleção, pode mudar:

- **Fuso horário**
- **Local** (Zona)
- **Idioma** (ENG, POR, ITA, ESP)

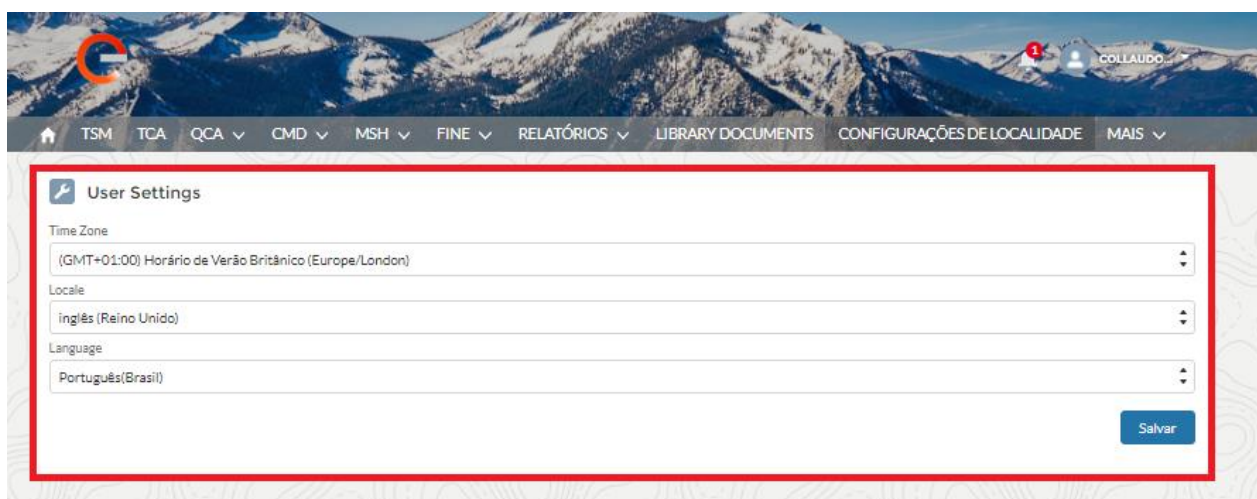


e então você pode salvar as alterações clicando no botão "Salvar".



## 2.2.14 Detalhes Do Contato


O usuário que deseja receber notificações relacionadas a avisos de PDP, Teste e / ou Auditoria deve clicar no menu "Detalhes do Contato" e a seguir clicar na aba "Qualificações" conforme imagem a seguir:

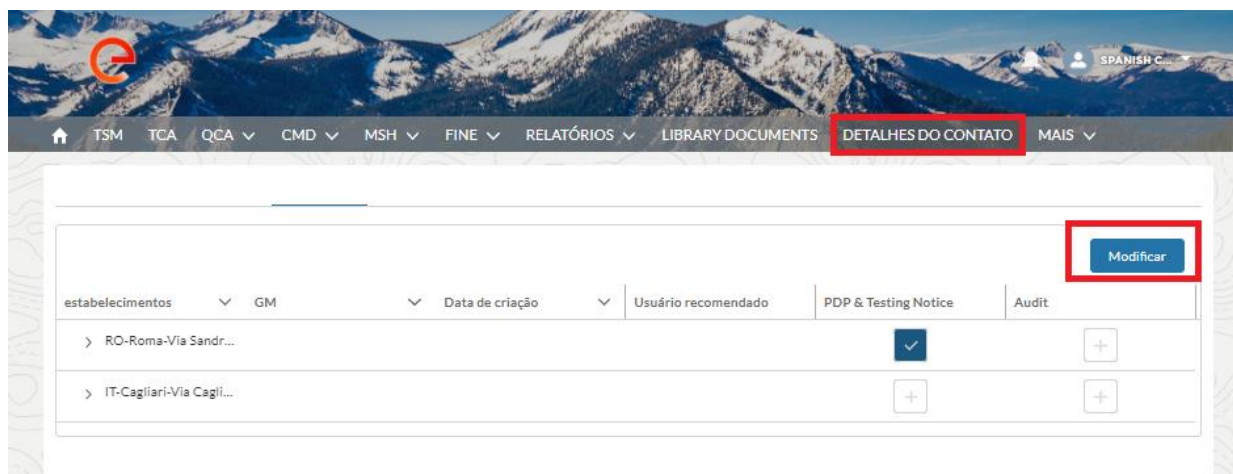

Clicar em Editar, marcar "Aviso de PDP e Teste" e / ou Auditoria da instalação escolhida para a qual deseja receber notificação.


A seleção pode ser feita para várias fábricas.

Concluída a fase de seleção, clicar no botão "Salvar" para armazenar as informações conforme mostra a imagem da figura:

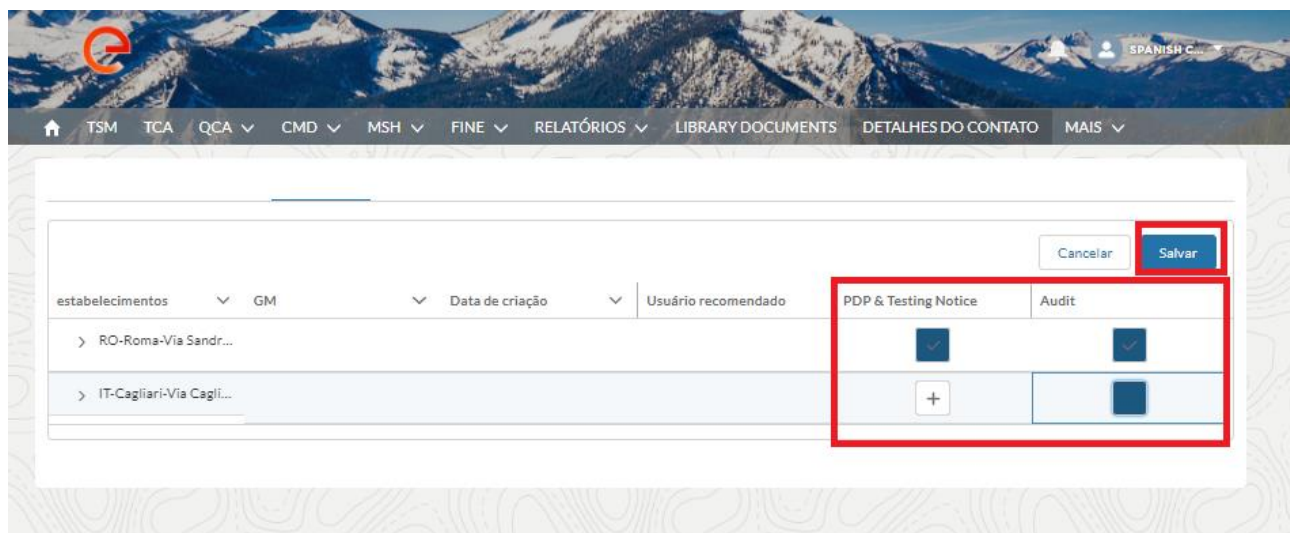

## 2.2.15 Manual do Usuario Fornecedor

A funcionalidade de download do manual permite que o usuário tenha o manual disponível a qualquer momento. Ao clicar no link "Manual do Usuário", você pode consultar o site *globalprocurement.enel.com* e começar a baixar o manual correspondente em .pdf.

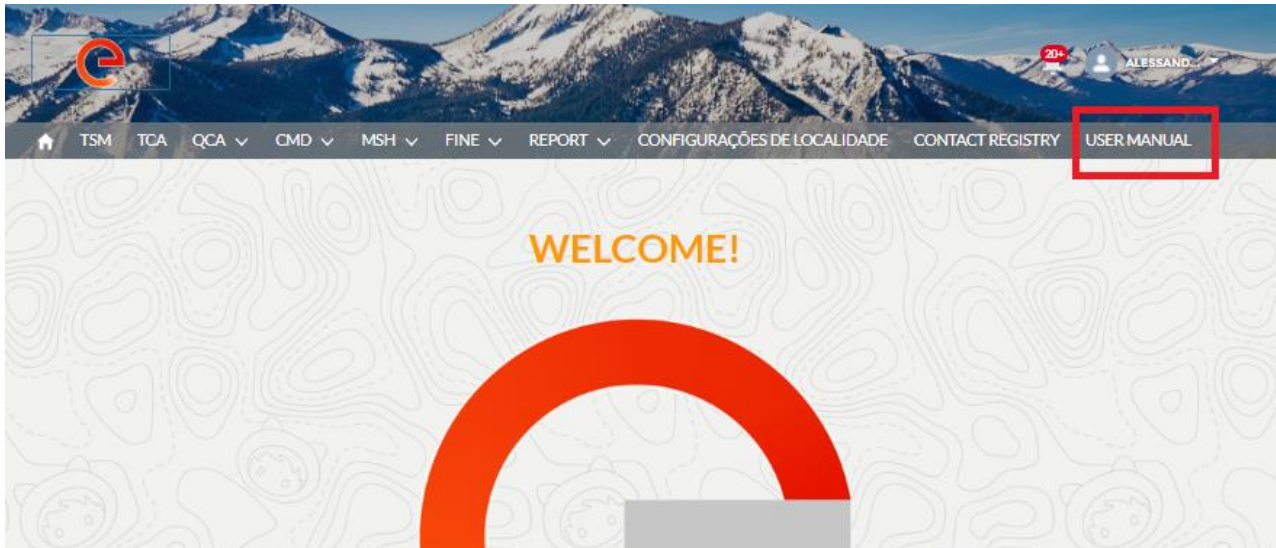

Flusso  
Deroghe\_rev2[23058]